


Brandschutzbedarfsplan der Stadt Neuss

für die Jahre 2022 bis 2026



Amt für Brandschutz
und Rettungswesen

Planquadrat: **O 10** - Koordinaten: 32N 346000 bis 347000 - 5665000 bis 5666000

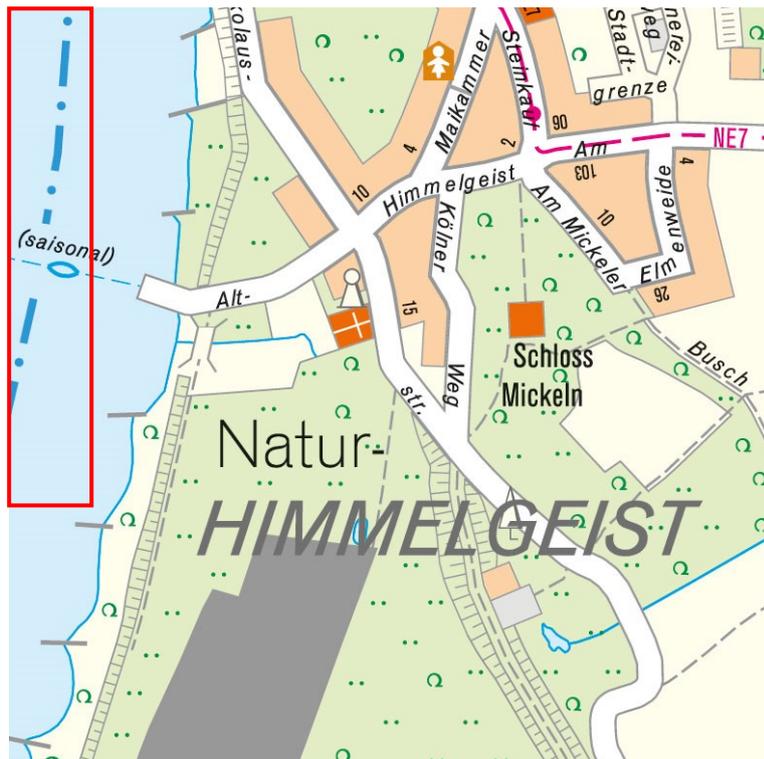

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung: Bundeswasserstraße
Bebauung: keine
Besondere Objekte: Gewässer (Rhein) saisonale Fährverbindung
Verkehrsinfrastruktur: Wasserstraße
Leitungsnetz: keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundeswasserstraße (Rhein) Gefahrgutschiffe, Fahrgastschiffe
saisonale Fährverbindung

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: keine Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: Löschboot, MZB, TLF 4000, Hilfeleistungssatz, AB –
Wasserförderung

Besonderheiten: Löschwasserversorgung

Planquadrat: **09** - Koordinaten: 32N 346000 bis 347000 - 5671000 bis 5672000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Gewässer
Bebauung:	keine
Besondere Objekte:	keine
Verkehrsinfrastruktur:	Bundeswasserstraße
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundeswasserstraße (Rhein) Gefahrgutschiffe, Fahrgastschiffe
-----------------------	--


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	offenes Gewässer
------------------------	------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	Löschboot, Mehrzweckboot, geländefähige Fahrzeuge, AB - Wasserförderung, TLF 4000
Besonderheiten:	Löschwasserversorgung

Planquadrat: **N 12** - Koordinaten: 32N 345000 bis 346000 - 5668000 bis 5669000

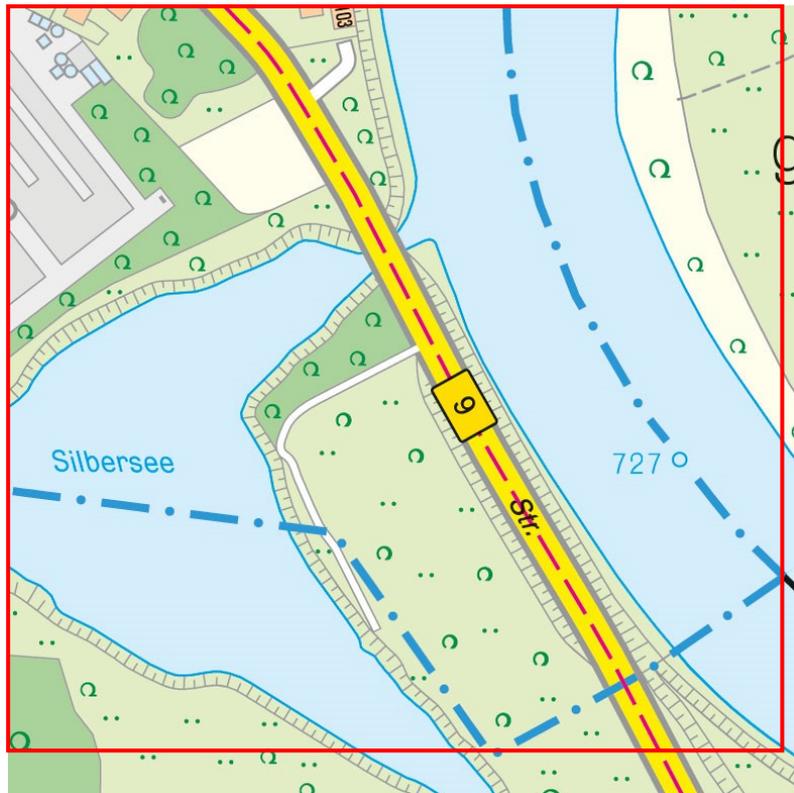

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Gewässer, Großindustriebetrieb
Bebauung:	Industriebetrieb
Besondere Objekte:	Industriebetrieb (BImSchG)
Verkehrsinfrastruktur:	Bundeswasserstraße, Bundesstraße, Individualverkehr, Gefahrguttransporte,
Leitungsnetz:	Energieversorgung (Gasfernleitung DN 400 aus Dormagen) für Industriebetrieb

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundeswasserstraße (Rhein) Gefahrgutschiffe, Fahrgastschiffe, Industriebetrieb (BImSchG), Bundesstraße (B9)
-----------------------	---


Beurteilung:

Industriebetrieb:	BImSchG, Gefährliche Stoffe und Güter
Löschwasserversorgung:	offenes Gewässer

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	Löschboot, Mehrzweckboot, geländefähige Fahrzeuge, AB - Wasserförderung, TLF 4000, ABC-Einheiten, RW
Besonderheiten:	1 Industriebetrieb mit BMA (BImSchG) Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke), Deichanlage, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **N 11** - Koordinaten: 32N 345000 bis 346000 - 5669000 bis 5670000

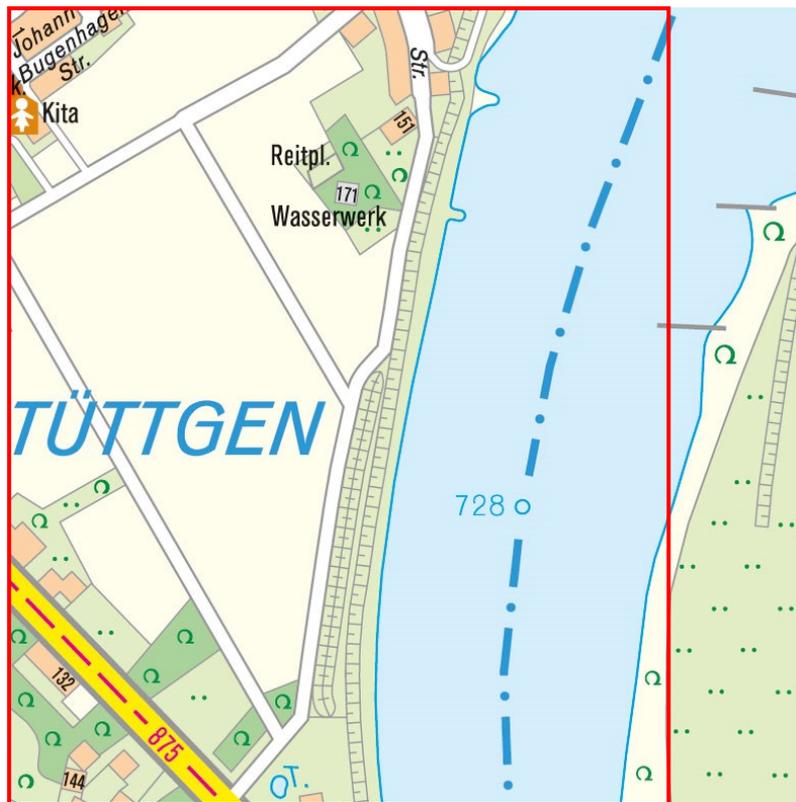

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewässer, landwirtschaftliche Nutzung)
- Bebauung: Gebäude geringer Höhe
- Besondere Objekte: Wasserwerk, Kita (ca. 50 Kinder)
- Verkehrsinfrastruktur: Bundeswasserstraße, Bundesstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege, Gefahrguttransporte
- Leitungsnetz: keine Leitungstrassen

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Bundeswasserstraße (Rhein) Gefahrgutschiffe, Fahrgastschiffe, Bundesstraße (Gefahrguttransporte)

Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, offenes Gewässer

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: Löschboot, Mehrzweckboot, geländefähige Fahrzeuge, AB - Wasserförderung, TLF 4000
- Besonderheiten: Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke) Deichanlage, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **N 10** - Koordinaten: 32N 345000 bis 346000 - 5670000 bis 5671000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewässer, Mischnutzung (Wohnen und Gewerbe))
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe
Besondere Objekte:	2 Kita`s (ca. 97 Kinder), Grundschule (ca. 185 Personen, Sirenenanlage), Jugendherberge (BMA, 143 Betten)
Verkehrsinfrastruktur:	Bundeswasserstraße, Bundesstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege, Gefahrguttransporte, saisonale Fährverbindung
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundeswasserstraße (Rhein) Gefahrgutschiffe, Fahrgastschiffe,

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, offenes Gewässer

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: Löschboot, Mehrzweckboot, DLK, geländefähige Fahrzeuge

Besonderheiten: 1 Objekt mit BMA, 3 Objekte mit Planunterlagen, Deichanlage, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **N 9** - Koordinaten: 32N 345000 bis 346000 - 5671000 bis 5672000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung: Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise), Gewässer, landwirtschaftliche Nutzung

Bebauung: Gebäude geringer Höhe

Besondere Objekte: keine

Verkehrsinfrastruktur: Bundeswasserstraße, Wirtschaftswege

Leitungsnetz: keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundeswasserstraße (Rhein) Gefahrgutschiffe, Fahrgastschiffe,

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, offenes Gewässer

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: Löschboot, Mehrzweckboot, geländefähige Fahrzeuge, AB - Wasserförderung, TLF 4000

Besonderheiten: Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke), Deichanlage, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **N 8** - Koordinaten: 32N 345000 bis 346000 - 5672000 bis 5673000

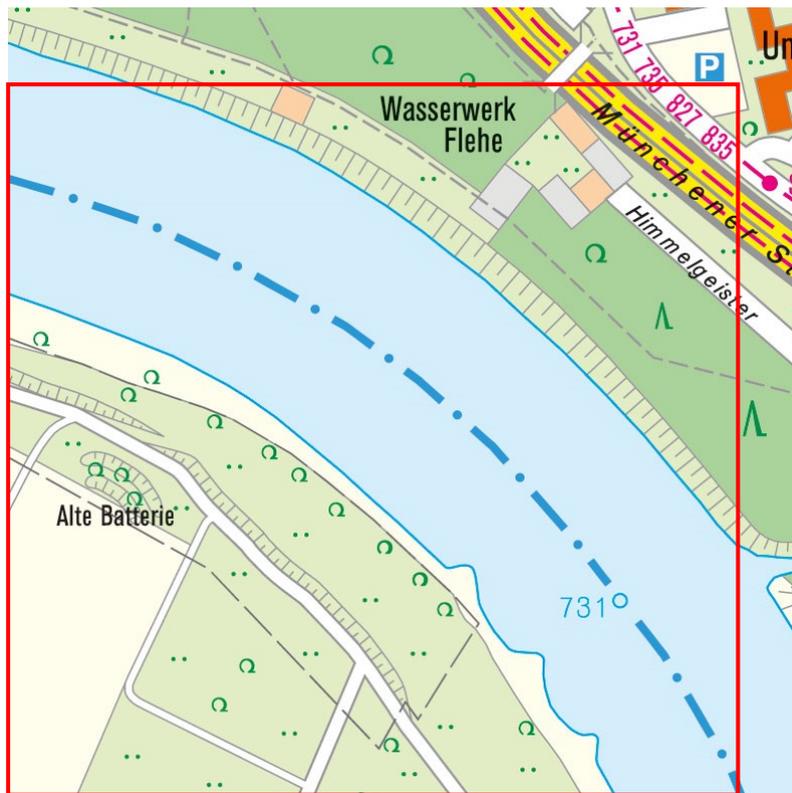

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung: Gewässer, landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung: ohne
Besondere Objekte: keine
Verkehrsinfrastruktur: Bundeswasserstraße, Wirtschaftswege
Leitungsnetz: keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundeswasserstraße (Rhein) Gefahrgutschiffe, Fahrgastschiffe,

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: offenes Gewässer

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: Löschboot, Mehrzweckboot, geländefähige Fahrzeuge, AB - Wasserförderung, TLF 4000

Besonderheiten: Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke), Deichanlage, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **M 14** - Koordinaten: 32N 344000 bis 345000 - 5666000 bis 5667000

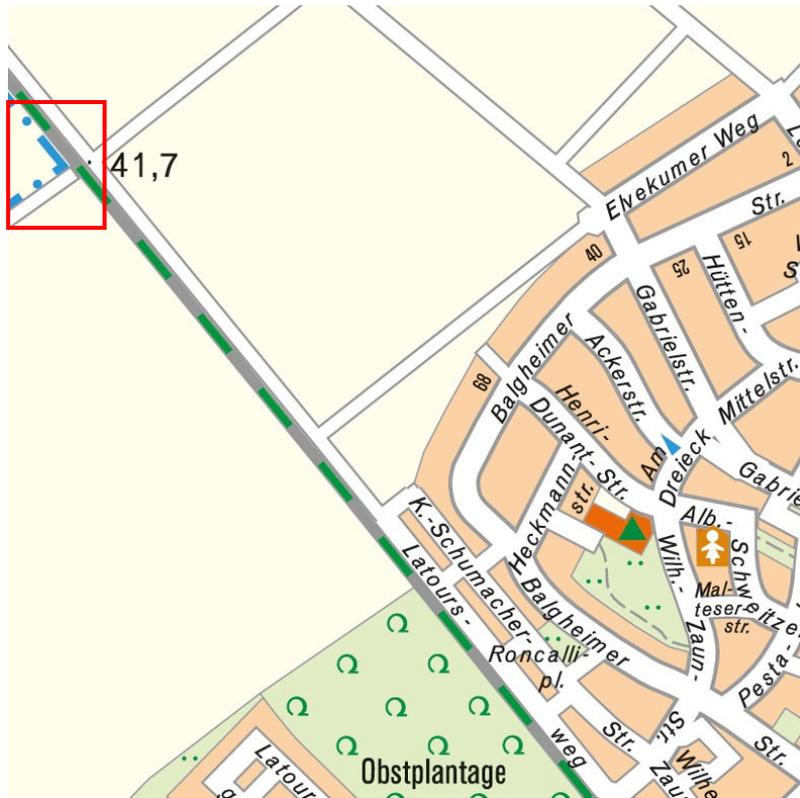

Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung: ohne
Besondere Objekte: keine
Verkehrsinfrastruktur: Bahnanlage, Wirtschaftswege
Leitungsnetz: keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bahnanlage

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke)

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: geländefähige Fahrzeuge, AB - Wasserförderung, TLF 4000, SW 2000

Besonderheiten: Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke)

Planquadrat: **M 12** - Koordinaten: 32N 344000 bis 345000 - 5668000 bis 5669000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung: Industriefläche (Großindustriebetrieb, Betrieb mit gefährlichen Stoffen und Gütern, BImSchG, Betrieb mit Sonderschutzplänen, Betrieb mit Werkfeuerwehr)

Bebauung: Industriebetriebe, landwirtschaftl. Nutzung, offene Bauweise

Besondere Objekte: 2 Industriebetriebe BImSch / Strahler Gefahrengruppe IIIA (ca. 2850 Beschäftigte), Sirenenstandort

Verkehrsinfrastruktur: interne Bahnanlage, Wirtschaftswege, innerbetrieblicher Verkehr

Leitungsnetz: Hochspannungsleitungen 380 kV, Gasfernleitung DN 400

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Industriebetriebe (Betriebe gemäß Störfallverordnung), Gewässer

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche / nichtöffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: ABC-Einheiten, RW, TLF 4000, Sonderlöschfahrzeuge (Pulver), Hilfeleistungssatz

Besonderheiten: Hochwassergefährdete Gebiete, 1 Industriebetrieb mit BMA, 1 Industriebetrieb mit Werkfeuerwehr, Planunterlagen

Planquadrat: **M 11** - Koordinaten: 32N 344000 bis 345000 - 5669000 bis 5670000

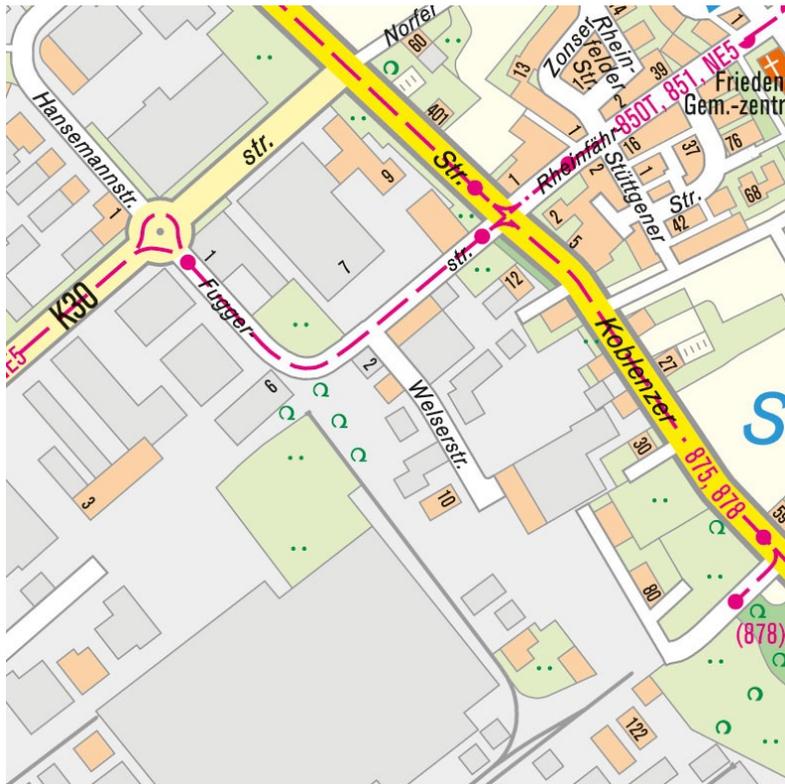

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Industriefläche (Großindustriebetrieb, Betrieb mit gefährlichen Stoffen und Gütern, BImSchG, Betrieb mit Sonderschutzplänen, Betrieb mit Werkfeuerwehr, versch. Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung))
- Bebauung: Mischnutzung (Wohnen und Gewerbe), Industriebetrieb, landwirtschaftl. Nutzung, offene Bauweise und geschlossene Bauweise, Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe
- Besondere Objekte: Industriebetriebe (ca. 2850 Beschäftigte), Gewerbebetriebe (Kühlhaus 3t NH³), 2 Objekte mit Löschwasserbrunnen
- Verkehrsinfrastruktur: interne Bahnanlage, Wirtschaftswege, Innerörtliche Straßen, Bundesstraße, Kreisstraße
- Leitungsnetz: keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Industriebetriebe (BImSchG), Gewerbebetriebe

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche / nichtöffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: ABC-Einheiten, RW, TLF 4000, Sonderlöschfahrzeuge
- Besonderheiten: 10 Objekte mit BMA, 9 Objekte mit Planunterlagen, Hochwassergefährdete Gebiete, Sirenenstandort

Planquadrat: **M 10** - Koordinaten: 32N 344000 bis 345000 - 5670000 bis 5671000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewässer, landwirtschaftliche Nutzung, Gewässer
Bebauung:	landwirtschaftl. Nutzung, offene Bauweise und geschlossene Bauweise, Gebäude geringer Höhe
Besondere Objekte:	Gewerbebetriebe, Bundesautobahn, Anschlussstelle, Standort freiwillige Feuerwehr LZ 13
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Bundesstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundesautobahn, Individualverkehr, Gefahrguttransporte, Verkehrsdichte
-----------------------	--

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche / nichtöffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	--

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	MZB, TLF 4000, Hilfeleistungssatz, ABC-Einheiten, RW, DLK
Besonderheiten:	Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **M 9** - Koordinaten: 32N 344000 bis 345000 - 5671000 bis 5672000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen offene Bauweise, landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung:	landwirtschaftl. Nutzung, offene Bauweise, Gebäude geringer Höhe
Besondere Objekte:	Bundesautobahn, Reitanlagen, Wasserübernahmestation Rheinbogen (vier Millionen Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr), Kastell am Reckberg (Bodendenkmal)
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundesautobahn, Individualverkehr, Gefahrguttransporte, Verkehrsdichte, Trafo 10kV
-----------------------	--

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	<u>keine</u> öffentliche Löschwasserversorgung, LöWa-Brunnen
------------------------	--

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, AB - Wasserförderung, Hilfeleistungssatz, ABC-Einheiten, RW
Besonderheiten:	3 Objekte mit Planunterlagen, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **M 8** - Koordinaten: 32N 344000 bis 345000 - 5672000 bis 5673000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung, Gewässer, Bundeswasserstraße
Bebauung: landwirtschaftl. Nutzung,
Besondere Objekte: Bundesautobahn, Wasserwerk,
Verkehrsinfrastruktur: Bundesautobahn (Brückenbauwerk), Wirtschaftswege
Leitungsnetz: keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundesautobahn, Gefahrguttransporte, Bundeswasserstraße
Verkehrsdichte, Gefahrgutschiffe, Fahrgastschiffe

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: keine öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: Löschboot, MZB, TLF 4000, AB - Wasserförderung,
Hilfeleistungssatz, ABC-Einheiten, RW

Besonderheiten: 1 Objekt mit Planunterlagen, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **L 14** - Koordinaten: 32N 343000 bis 344000 - 5666000 bis 5667000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung: Wohnbebauung, landwirtschaftliche Nutzung,
Bebauung: Gebäude geringer Höhe, landwirtschaftl. Nutzung,
Besondere Objekte: Reitanlage (LöWa-Brunnen), Bahnanlage
Verkehrsinfrastruktur: Bahnanlage, Landstraße, Innerörtliche Straßen,
Wirtschaftswege
Leitungsnetz: keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Landstraße, Bahnanlage, Gefahrguttransporte, Verkehrsdichte

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: keine öffentliche Löschwasserversorgung, LöWa-Brunnen

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, AB - Wasserförderung, Hilfeleistungssatz

Besonderheiten: keine öffentliche Löschwasserversorgung, LöWa-Brunnen

Planquadrat: **L 13** - Koordinaten: 32N 343000 bis 344000 - 5667000 bis 5668000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen, landwirtschaftliche Nutzung,
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, (geschlossene / offene Bauweise) landwirtschaftl. Nutzung,
Besondere Objekte:	Reitanlage (LöWa-Brunnen), Bahnanlage, Gewerbebetriebe
Verkehrsinfrastruktur:	Bahnanlage, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bahnanlage, Gefahrguttransporte
-----------------------	---------------------------------


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung, Objekt mit LöWa-Brunnen
------------------------	--

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, AB - Wasserförderung, Hilfeleistungssatz, ABC-Einheiten
Besonderheiten:	1 Objekt mit Planunterlagen

Planquadrat: L 12 - Koordinaten: 32N 343000 bis 344000 - 5668000 bis 5669000

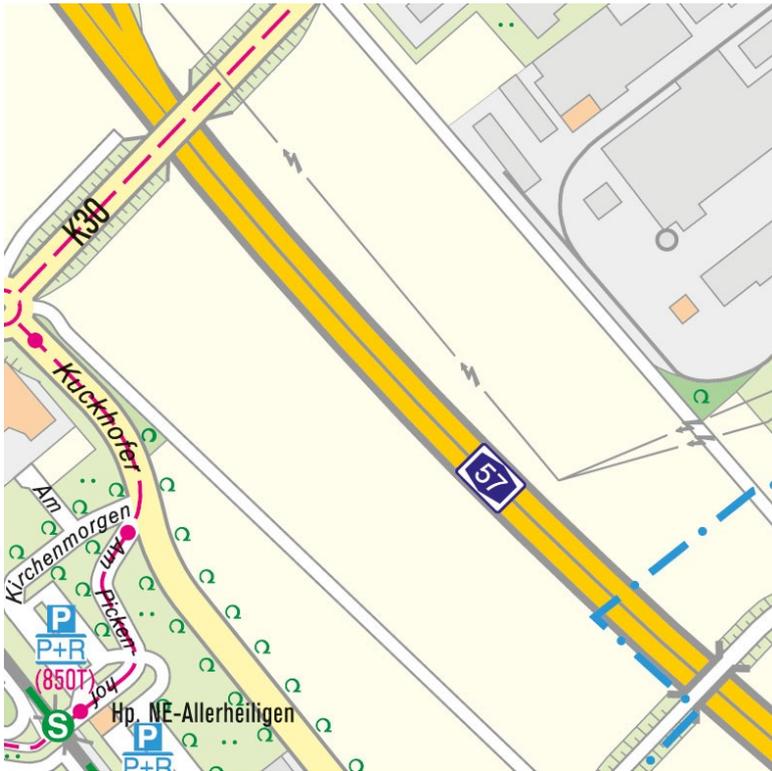

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung) Mischnutzung (Wohnen und Gewerbe) landwirtschaftliche Nutzung, Industrieflächen (Großindustriebetrieb BImSchG mit gefährlichen Stoffen und Gütern, Sonderschutzplänen, Werkfeuerwehr)
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise) landwirtschaftl. Nutzung,
Besondere Objekte:	Großindustriebetrieb, Bahnanlage, S-Bahn-Station, Baumarkt
Verkehrsinfrastruktur:	Bahnanlage, S-Bahn-Station, Bundesautobahn, Kreisstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bahnanlage, Bundesautobahn, Gefahrguttransporte, Großindustriebetrieb (BImSchG), Gewerbebetriebe
-----------------------	---


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, ABC-Einheiten, RW
Besonderheiten:	1 Objekt mit BMA, 1 Objekt mit Planunterlagen

Planquadrat: L 11 - Koordinaten: 32N 343000 bis 344000 - 5669000 bis 5670000

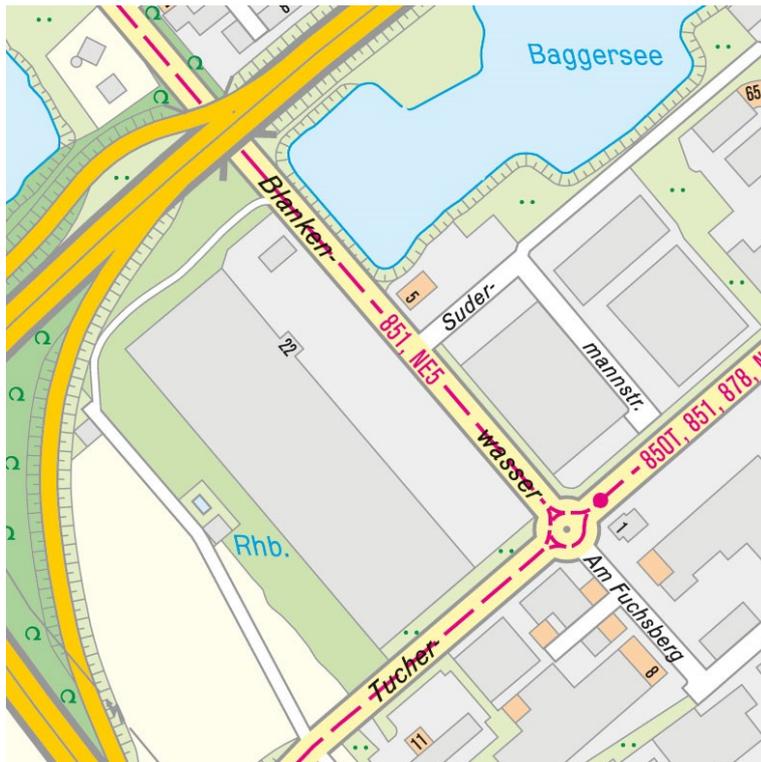

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Gewässer, mehrere Gewerbebetriebe mit BMA, Bundesautobahn, Autobahndreieck Neuss-Süd
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Kreisstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundesautobahn, Gefahrguttransporte, Gewerbebetriebe, Veranstaltungsfläche mit Gewässer
-----------------------	---

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung, Betriebe mit Löschwasserbrunnen
------------------------	--

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, ABC-Einheiten, DLK, RW, MZB
Besonderheiten:	4 Objekte mit BMA, 1 Objekt mit Planunterlagen, 3 Betriebe mit Löschwasserbrunnen

Planquadrat: **L 10** - Koordinaten: 32N 343000 bis 344000 - 5670000 bis 5671000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), landwirtschaftliche Nutzung
- Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
- Besondere Objekte: Beherbergungsstätte, Gewässer, mehrere Gewerbebetriebe mit BMA, Bundesautobahn, Bundesstraße
- Verkehrsinfrastruktur: Bundesautobahn, Kreisstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftsweg, Bundesstraße
- Leitungsnetz: keine

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Bundesautobahn, Gefahrguttransporte, Gewerbebetriebe

Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, ABC-Einheiten, MZB
- Besonderheiten: 14 Objekte mit BMA, 18 Objekte mit Planunterlagen, 3 Objekte mit Löschwasserbrunnen

Planquadrat: **L 9** - Koordinaten: 32N 343000 bis 344000 - 5671000 bis 5672000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauung, landwirtschaftliche Nutzung, Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung)
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Objekte mit BMA, Bundesstraße, Reitanlage
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundesstraße, Gefahrguttransporte, Gewerbebetriebe

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK

Besonderheiten: 1 Objekt mit BMA und Löschwasserbrunnen, 1 Objekt mit Planunterlagen

Planquadrat: L 8 - Koordinaten: 32N 343000 bis 344000 - 5672000 bis 5673000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	landwirtschaftliche Nutzung, Wohnbebauung, Poldergebiet
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Bundeswasserstraße (Rhein)
Verkehrsinfrastruktur:	Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundeswasserstraße (Rhein)
-----------------------	----------------------------


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, Löschboot, MZB
Besonderheiten:	Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **K 15** - Koordinaten: 32N 342000 bis 343000 - 5665000 bis 5666000

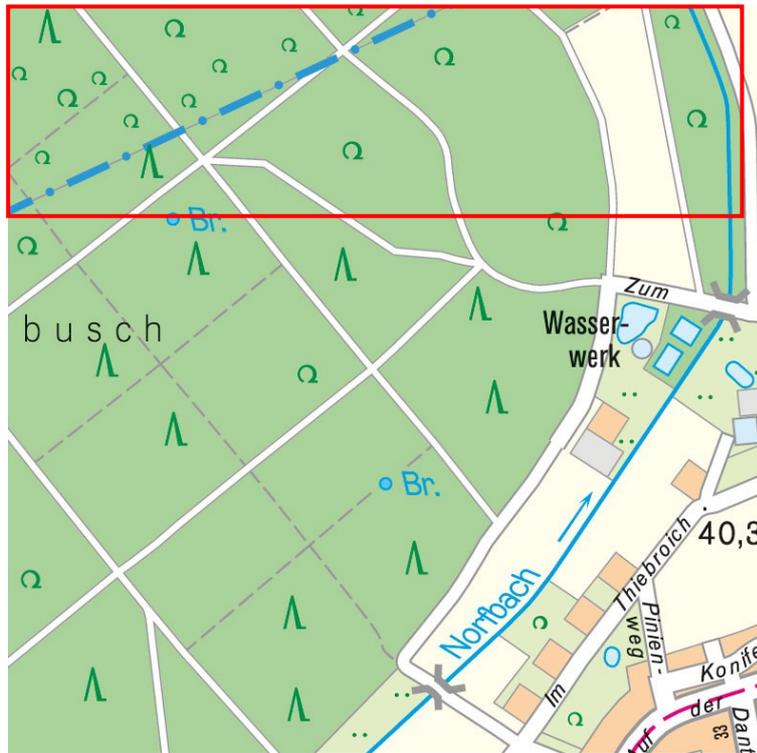

Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH I

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung, Waldgebiet,

Bebauung: keine Bebauung

Besondere Objekte: Waldgebiet

Verkehrsinfrastruktur: Wirtschaftswege, Waldwege

Leitungsnetz: keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Waldgebiet

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: Brunnen , z.T. öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: AB - Wasserförderung, mehrere TLF, Hilfeleistungssatz, Allradfahrzeuge

Besonderheiten: keine ausreichende Wasserversorgung, Pendelverkehr, Zusatzausrüstung Waldbrand

Planquadrat: **K 14** - Koordinaten: 32N 342000 bis 343000 - 5666000 bis 5667000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	landwirtschaftliche Nutzung, Waldgebiet, Gartenbaubetrieb
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe
Besondere Objekte:	Waldgebiet, Gartenbaubetrieb (Löschwasserversorgung über Wassertank und 2 Saugstellen)
Verkehrsinfrastruktur:	Kreisstraße, Landstraße, Wirtschaftswege, Waldwege, Innerörtliche Straßen
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Waldgebiet, Gartenbaubetrieb mit Wassertank und 2 Saugstellen, Kreisstraße, Landstraße
-----------------------	--


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	Brunnen , Wassertank mit 2 Saugstellen, z.T. öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	--

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	AB - Wasserförderung, mehrere TLF, Hilfeleistungssatz, Allradfahrzeuge
Besonderheiten:	1 Objekt mit Planunterlagen, keine ausreichende Wasserversorgung, Pendelverkehr, Zusatzausrüstung Waldbrand

Planquadrat: **K13** - Koordinaten: 32N 342000 bis 343000 - 5667000 bis 5668000

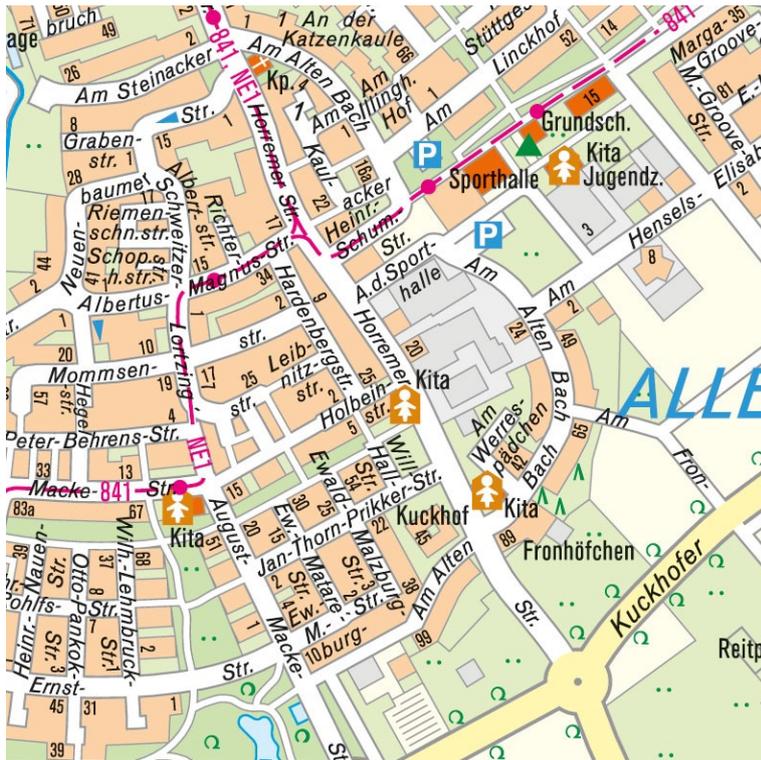

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Industriebetrieb, Mischnutzung (Wohnen und Gewerbe))
- Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe
- Besondere Objekte: Industriebetrieb (Betrieb mit gefährlichen Stoffen und Gütern), Gewerbebetriebe, 4 Kita's (ca. 340 Kinder), Grundschule (ca. 240 Schüler), Sirenenstandort
- Verkehrsinfrastruktur: Kreisstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege, Gefahrguttransporte
- Leitungsnetz: keine Leitungstrassen

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Industriebetrieb (Betrieb mit gefährlichen Stoffen und Gütern),


Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000, ABC-Einheiten
- Besonderheiten: 3 Objekte mit BMA, 6 Objekte mit Planunterlagen, Industriebetrieb (Betrieb mit gefährlichen Stoffen und Gütern) z.T. verkehrsberuhigte Bereiche mit Pollern

Planquadrat: **K11** - Koordinaten: 32N 342000 bis 343000 - 5669000 bis 5670000

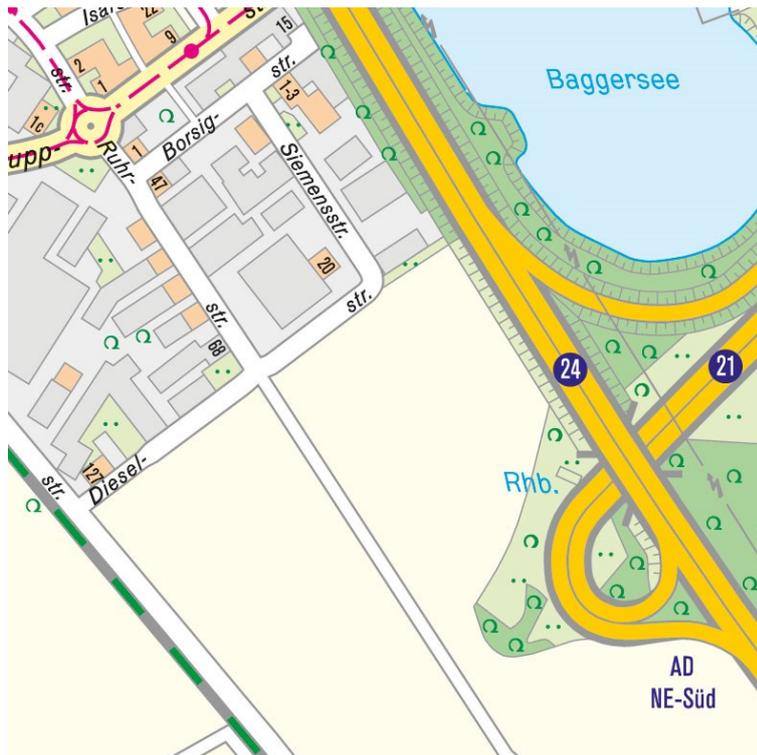

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise landwirtschaftliche Nutzung, Gewässer
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Gewässer (Wassersportzentrum), mehrere Gewerbebetriebe mit BMA, Bundesautobahn, AD Neuss-Süd
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Bahnanlage, Innerörtliche Straßen, Haupt- und Durchfahrtsstraße, Wirtschaftswege,
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundesautobahn, Gefahrguttransporte, Gewerbebetriebe, Gewässer (Wassersportzentrum)
-----------------------	---

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, ABC-Einheiten, MZB
Besonderheiten:	3 Objekte mit BMA, 3 Objekte mit Planunterlagen, AD- Neuss-Süd

Planquadrat: **K 10** - Koordinaten: 32N 342000 bis 343000 - 5670000 bis 5671000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise landwirtschaftliche Nutzung)
- Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
- Besondere Objekte: Gewässer (Wassersportzentrum), S 2 Labor (mikrobiologische Arbeiten - Biostoffverordnung), mehrere Objekte mit BMA, Bundesautobahn, Kita (ca. 85 Kinder),
- Verkehrsinfrastruktur: Bundesautobahn, Innerörtliche Straßen, Haupt- und Durchfahrtsstraße
- Leitungsnetz: Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Bundesautobahn, Gefahrguttransporte, Gewerbebetriebe, S 2 Labor, Gewässer (Wassersportzentrum)


Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: DLK, TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, ABC-Einheiten, MZB
- Besonderheiten: 11 Objekte mit BMA, 9 Objekte mit Planunterlagen, 2 Objekte mit Löschwasserbrunnen, 1 Objekt mit Löschwasserteich

Planquadrat: **K 9** - Koordinaten: 32N 342000 bis 343000 - 5671000 bis 5672000

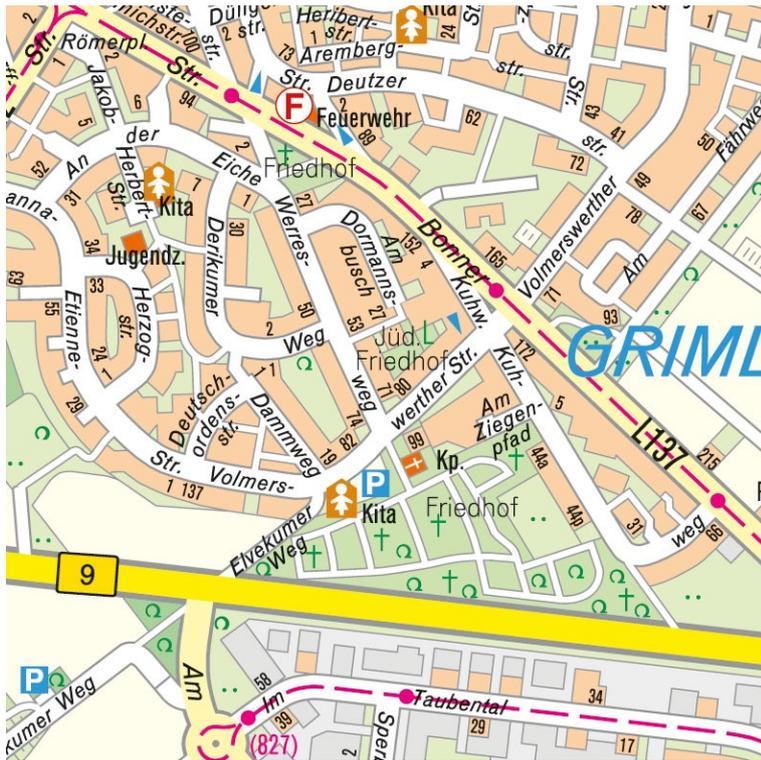

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewerbebetriebe, landwirtschaftliche Nutzung)
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe
Besondere Objekte:	8 Wohngebäude mit Tiefgarage, 2 Pflegeeinrichtungen (ca. 80 Personen mit geistiger Behinderung) Gewerbebetriebe mit BMA, 3 Kita`s (235 Kinder), Kleingartenanlage, Standort freiwillige Feuerwehr LZ 12
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Bundesstraße, Innerörtliche Straßen, Gefahrguttransporte
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Gewerbebetriebe, Landstraße, Bundesstraße, Gefahrguttransporte, 2 Pflegeeinrichtungen, Wohngebäude mit Tiefgarage
-----------------------	---


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000, ABC-Einheiten
Besonderheiten:	10 Objekte mit BMA, 11 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **K 8** - Koordinaten: 32N 342000 bis 343000 - 5672000 bis 5673000

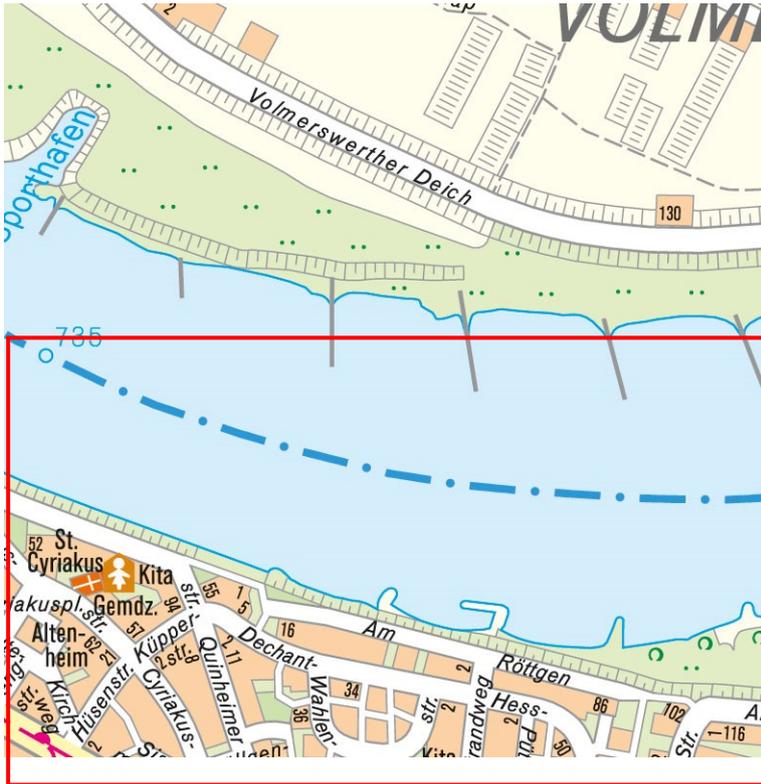

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewässer,
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe
Besondere Objekte:	Kita (65 Kinder), Alten- und Pflegeeinrichtung (ca. 93 Personen) Labor und Bürogebäude, Wohngebäude mit Tiefgarage
Verkehrsinfrastruktur:	Bundeswasserstraße, Innerörtliche Straßen,
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundeswasserstraße (Rhein) Gefahrgutschiffe, Fahrgastschiffe, Alten- und Pflegeeinrichtung, Labor und Bürogebäude, Wohngebäude mit Tiefgarage
-----------------------	---


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung, offenes Gewässer
------------------------	---

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	Löschboot, Mehrzweckboot, geländefähige Fahrzeuge, DLK, ABC-Einheiten
Besonderheiten:	1 Objekt mit BMA, 3 Objekte mit Planunterlagen, Deichanlage, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **J 15** - Koordinaten: 32N 341000 bis 342000 - 5665000 bis 5666000

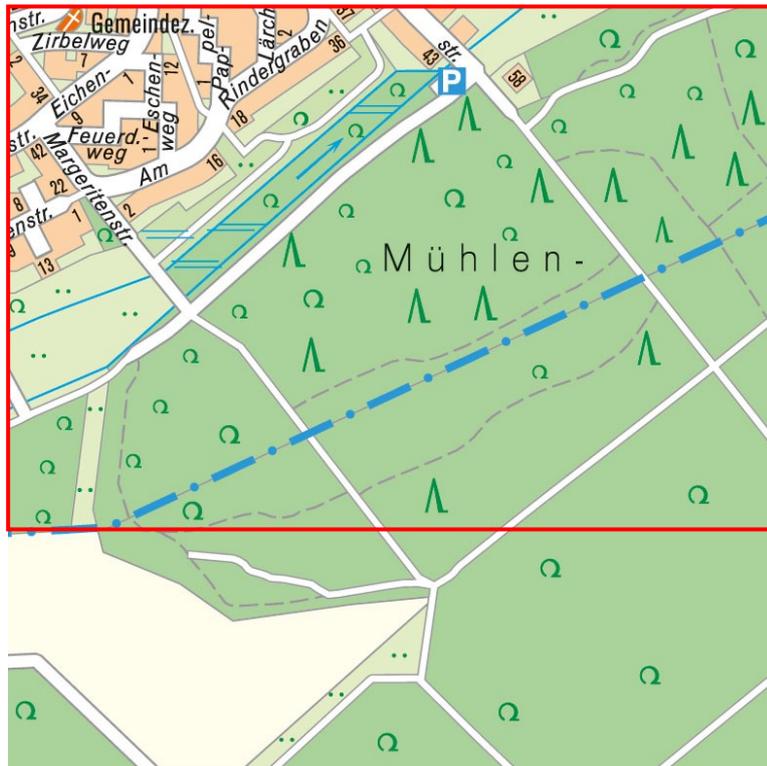

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Waldgebiet,
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe
Besondere Objekte:	Waldgebiet,
Verkehrsinfrastruktur:	Wirtschaftswege, Waldwege, Innerörtliche Straßen
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Waldgebiet, Innerörtliche Straßen, Waldwege, Löschwasserversorgung
-----------------------	--


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	Brunnen (Druckerhöhung muss zugeschaltet werden), öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	---

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	AB - Wasserförderung, mehrere TLF, Hilfeleistungssatz, Allradfahrzeuge
Besonderheiten:	Anfahrtsmöglichkeiten, keine ausreichende Wasserversorgung, Pendelverkehr, Zusatzausrüstung Waldbrand

Planquadrat: **J 14** - Koordinaten: 32N 341000 bis 342000 - 5666000 bis 5667000

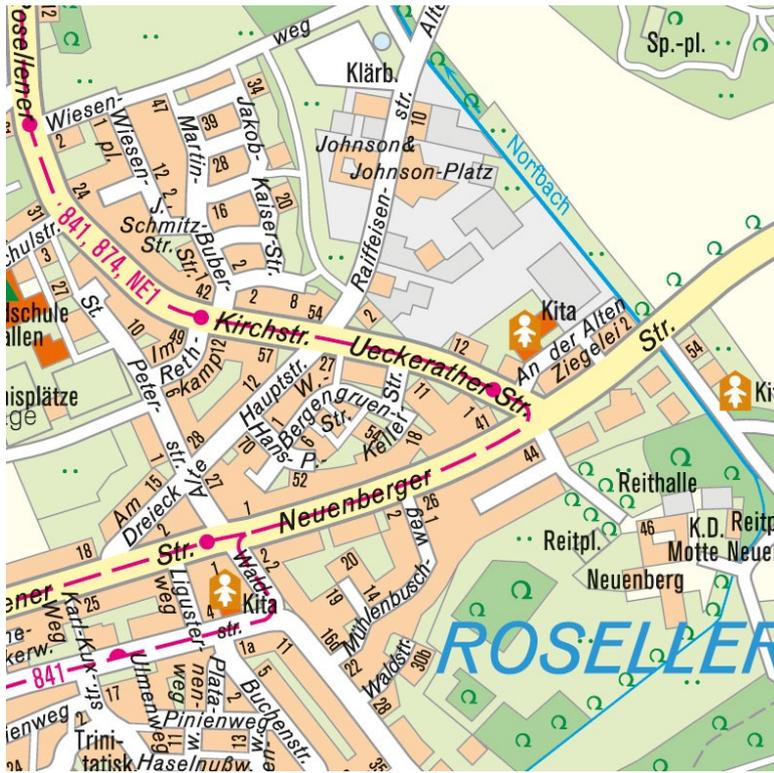

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Großgewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewässer, landwirtschaftliche Nutzung)
- Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise) Wohngebäude (Silo) mit Werkstätten
- Besondere Objekte: Industriebetriebe (Strahler IA, HF - Radaranlage), mehrere Objekte mit BMA, 2 Kitas (100 Kinder), Grundschule (ca. 600 Schüler), Reitbetriebe
- Verkehrsinfrastruktur: Kreisstraßen, Innerörtliche Straßen, Haupt- und Durchfahrtsstraße
- Leitungsnetz: keine (mehrere Hochfrequenz - Radaranlagen)

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Industriebetriebe (Strahler IA, HF- Radaranlage)

Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: DLK, TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, ABC-Einheiten
- Besonderheiten: 1 Objekt mit BMA, 4 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **J 13** - Koordinaten: 32N 341000 bis 342000 - 5667000 bis 5668000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewässer, landwirtschaftliche Nutzung)
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe
Besondere Objekte:	Wohngebäude mit Tiefgarage, Sirenenstandort, Standort freiwillige Feuerwehr LZ 15, Kläranlage
Verkehrsinfrastruktur:	Kreisstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege,
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Kreisstraße, Innerörtliche Straßen, Wohngebäude mit Tiefgarage
-----------------------	--

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	DLK, TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW
Besonderheiten:	1 Objekt mit Planunterlagen

Planquadrat: **J 12** - Koordinaten: 32N 341000 bis 342000 - 5668000 bis 5669000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Waldgebiet, landwirtschaftliche Nutzung)
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe
Besondere Objekte:	Wohngebäude mit Tiefgarage (-1+EG+8), Waldgebiet, Wasserwerk, Brunnen
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Wirtschaftswege, Waldwege, Innerörtliche Straßen
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Wohngebäude mit Tiefgarage (-1+EG+8), Landstraße, Innerörtliche Straßen, Waldwege, Löschwasserversorgung
-----------------------	--


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	Brunnen , öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	---

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	DLK, AB - Wasserförderung, mehrere TLF, Hilfeleistungssatz, Allradfahrzeuge
Besonderheiten:	1 Objekt mit BMA

Planquadrat: **J 11** - Koordinaten: 32N 341000 bis 342000 - 5669000 bis 5670000

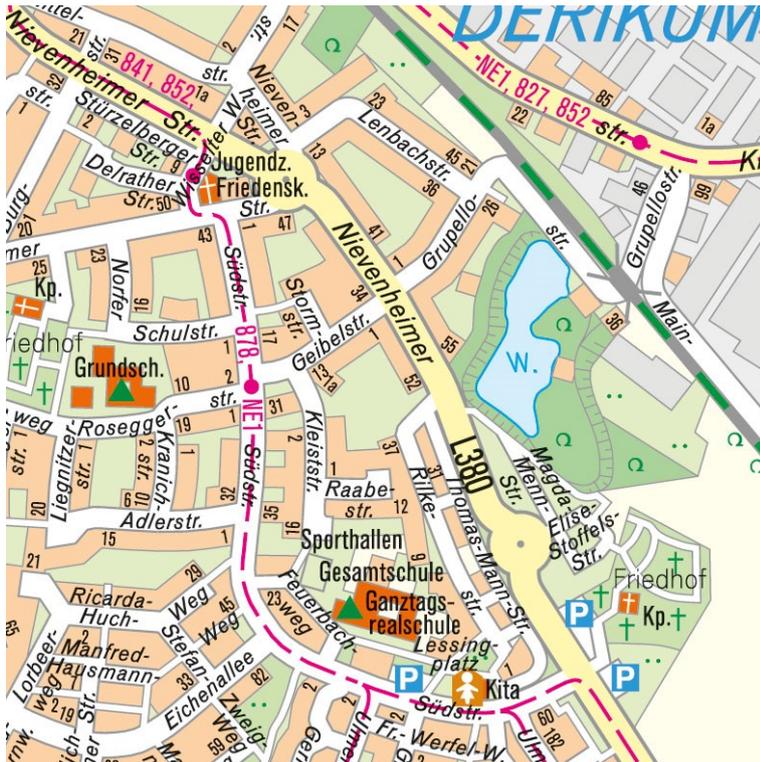

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewerbebetriebe, Mischnutzung (Wohnen und Gewerbe), Gewässer
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe
Besondere Objekte:	Gewerbebetriebe, Kita (55 Kinder), 2 Schulen (ca. 500 Schüler), Wohngebäude mit Tiefgarage, (Sirenenstandort)
Verkehrsinfrastruktur:	Bahnanlage, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Gefahrguttransporte
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Gewerbebetriebe, Kita (55 Kinder), 2 Schulen (ca. 500 Schüler), Wohngebäude mit Tiefgarage
-----------------------	--

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000, ABC-Einheiten
Besonderheiten:	4 Objekte mit BMA, 5 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **J 10** - Koordinaten: 32N 341000 bis 342000 - 5670000 bis 5671000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise), Gewerbebetriebe, Mischnutzung (Wohnen und Gewerbe),
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe,
Besondere Objekte:	Beherbergungsstätte (Hotel 250 Gäste), Moschee, Gewerbebetriebe, 4 Kita's (ca. 200 Kinder), Schule (ca. 230 Schüler), (Sirenenstandort), Jugendeinrichtung
Verkehrsinfrastruktur:	Bahnanlage, Bahnhof, Bundesautobahn, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Gefahrguttransporte
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Gewerbebetriebe, Beherbergungsstätte, Moschee, Bahnanlage Gebäude nicht geringer Höhe (bis 8 Geschosse)
-----------------------	--

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000, ABC-Einheiten
Besonderheiten:	3 Objekte mit BMA, 11 Objekte mit Planunterlagen, Gewerbebetriebe, Beherbergungsstätte, Moschee, Bahnhof

Planquadrat: **J 9** - Koordinaten: 32N 341000 bis 342000 - 5671000 bis 5672000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, landwirtschaftliche Nutzung, Kleingartenanlage)
- Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe,
- Besondere Objekte: 3 Kita`s (ca. 140 Kinder), BAB Anschlussstelle Neuss-Norf
- Verkehrsinfrastruktur: Bundesautobahn, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Gefahrguttransporte, Wirtschaftswege
- Leitungsnetz: Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Bundesautobahn, Gefahrguttransporte


Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, im Bereich der Kleingartenanlage schlechte Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000, AB – Wasserförderung, ABC-Einheiten
- Besonderheiten: 7 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **J 8** - Koordinaten: 32N 341000 bis 342000 - 5672000 bis 5673000

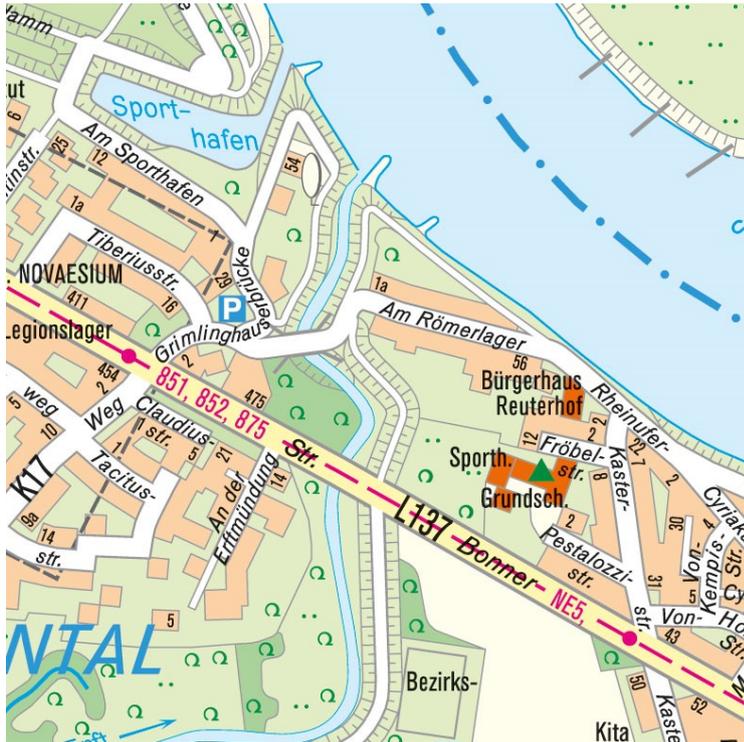

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewässer (Rhein und Erft), Sporthafen
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe
Besondere Objekte:	Bürgerhaus (für 350 Personen) Kita (ca. 30 Kinder) Grundschule (ca. 310 Schüler), Sirenenstandort
Verkehrsinfrastruktur:	Bundeswasserstraße, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundeswasserstraße (Rhein), Erft, Gefahrgutschiffe, Fahrgastschiffe
-----------------------	---


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung, offenes Gewässer
------------------------	---

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	Löschboot, Mehrzweckboot, geländefähige Fahrzeuge, DLK
Besonderheiten:	3 Objekte mit Planunterlagen, Deichanlage, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat **J 7** - Koordinaten: 32N 341000 bis 342000 - 5673000 bis 5674000

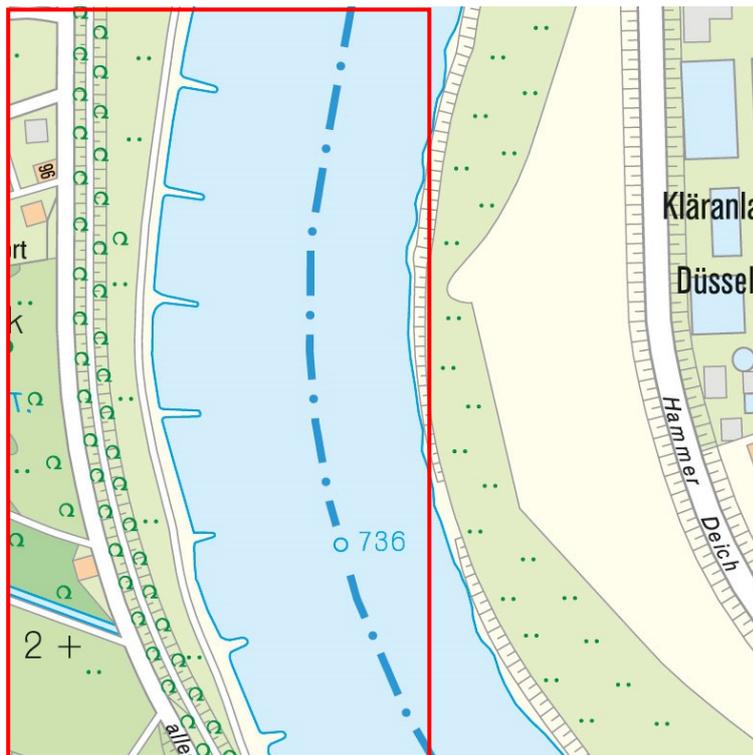

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung, Poldergebiet, Rheinpark

Bebauung: Gebäude geringer Höhe

Besondere Objekte: Gewässer

Verkehrsinfrastruktur: Bundeswasserstraße (Rhein), Wirtschaftswege

Leitungsnetz: keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundeswasserstraße, Gefahrguttransporte, Fahrgastschiffe

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: keine ausreichende Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: Löschboot, MZB, AB – Wasserförderung TLF 4000, Hilfeleistungssatz

Besonderheiten: Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **J 6** - Koordinaten: 32N 341000 bis 342000 - 5674000 bis 5675000

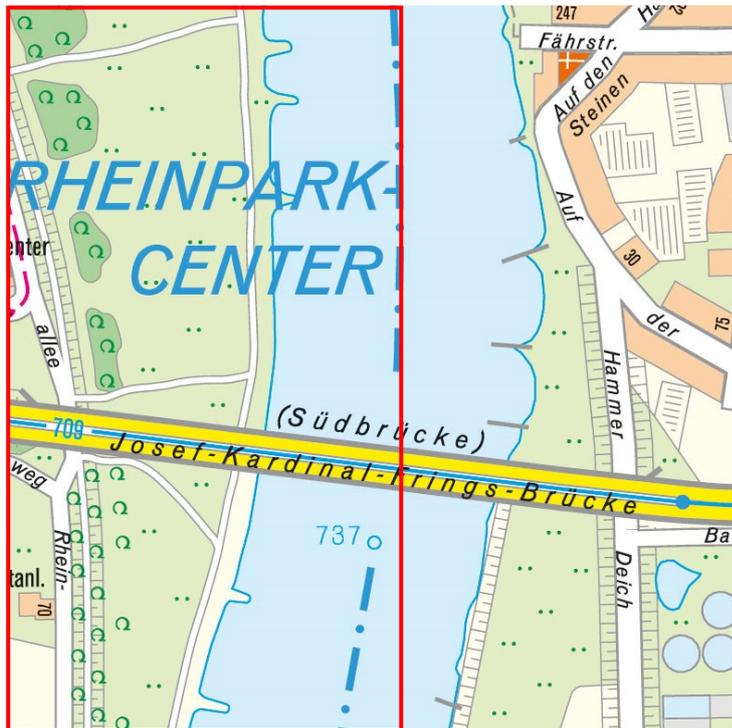

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	landwirtschaftliche Nutzung, Poldergebiet, Wohnhaus mit Reitanlage und Löschwasserbrunnen
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Brückenbauwerk
Besondere Objekte:	Bundesstraße, Josef-Kardinal-Frings-Brücke, Gewässer
Verkehrsinfrastruktur:	Bundeswasserstraße (Rhein), Brückenbauwerk, Wirtschaftswege, Innerstädtische Straßen
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundeswasserstraße, Gefahrguttransporte, Fahrgastschiffe
-----------------------	--


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	eingeschränkte Löschwasserversorgung, Löschwasserbrunnen
------------------------	--

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	Löschboot, MZB, AB – Wasserförderung TLF 4000, Hilfeleistungssatz
Besonderheiten:	1 Objekt mit Planunterlagen, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **J 5** - Koordinaten: 32N 341000 bis 342000 - 5675000 bis 5676000

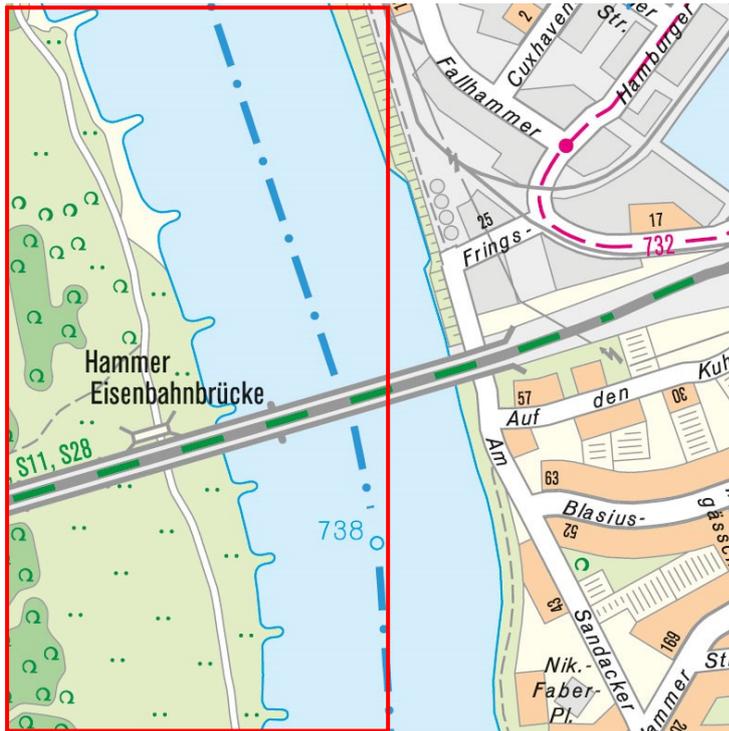

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	landwirtschaftliche Nutzung, Poldergebiet, Naturschutzgebiet
Bebauung:	Brückenbauwerk (Hammer Eisenbahnbrücke)
Besondere Objekte:	Bahnanlage (Hammer Eisenbahnbrücke), Gewässer
Verkehrsinfrastruktur:	Bundeswasserstraße (Rhein), Brückenbauwerk, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundeswasserstraße, Gefahrguttransporte, Fahrgastschiffe, Bahnanlage
-----------------------	--


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	eingeschränkte Löschwasserversorgung
------------------------	--------------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	Löschboot, MZB, AB – Wasserförderung TLF 4000, Hilfeleistungssatz
Besonderheiten:	Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **J 4** - Koordinaten: 32N 341000 bis 342000 - 5676000 bis 5677000

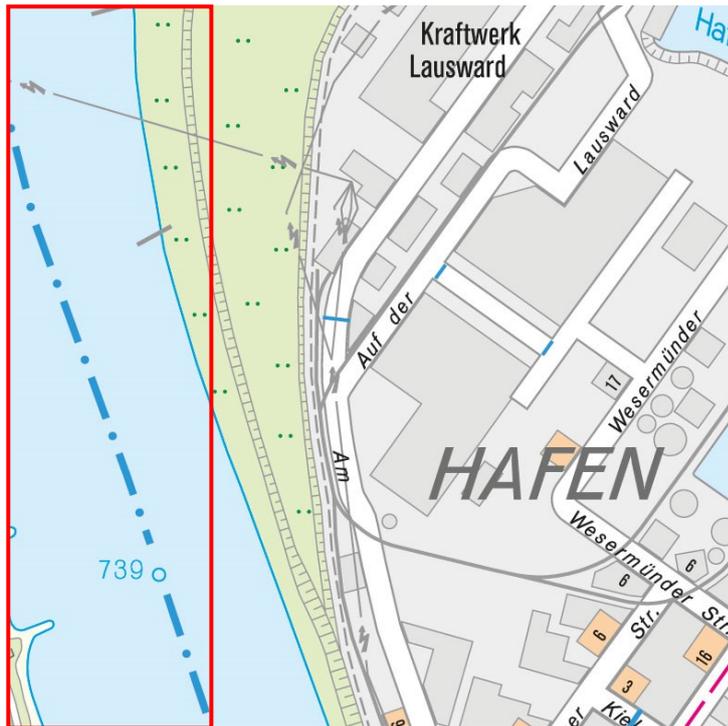

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung: Gewässer
Bebauung: ohne
Besondere Objekte: keine
Verkehrsinfrastruktur: Bundeswasserstraße
Leitungsnetz: Hochspannungsleitung 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundeswasserstraße (Rhein) Gefahrgutschiffe, Fahrgastschiffe,

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: offenes Gewässer

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: Löschboot, Mehrzweckboot, geländefähige Fahrzeuge, AB - Wasserförderung, TLF 4000

Besonderheiten: Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke), Deichanlage, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: I 3 - Koordinaten: 32N 340000 bis 341000 - 5677000 bis 5678000

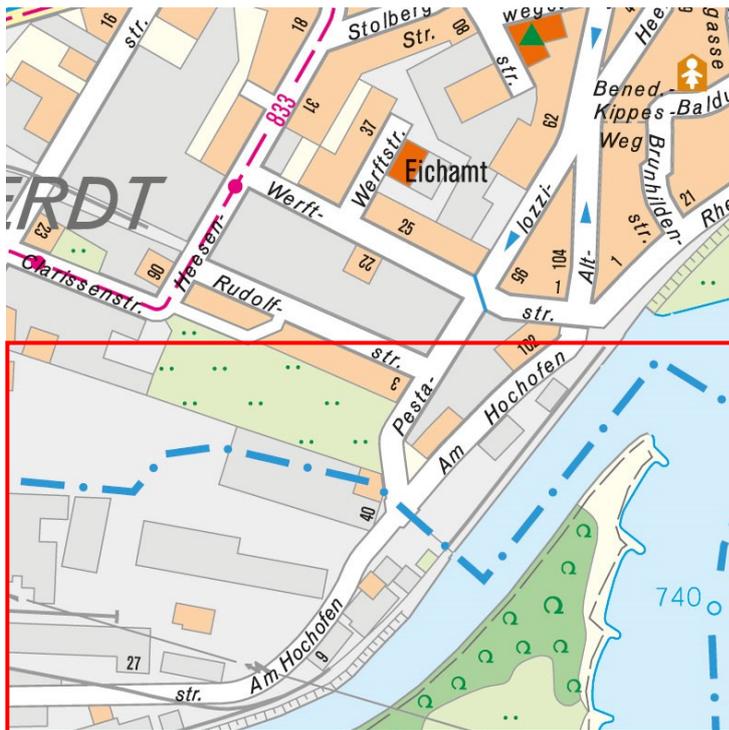

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Gewerbebetrieb (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Naturschutzgebiet, Hafen Neuss, Standort Löschboot
- Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
- Besondere Objekte: Industriebetrieb (Gefahrstofflager), Gewerbebetriebe, Bundeswasserstraße, mehrere Objekte mit BMA, Einfahrt Hafen Neuss
- Verkehrsinfrastruktur: Innerörtliche Straßen, Naturschutzgebiet
- Leitungsnetz: Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Bundeswasserstraße (Rhein) Gefahrgutschiffe, Fahrgastschiffe, Industriebetrieb (Gefahrstofflager), Gewerbebetriebe


Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, offenes Gewässer

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: Löschboot, Mehrzweckboot, geländefähige Fahrzeuge, AB - Wasserförderung, TLF 4000
- Besonderheiten: 2 Objekte mit BMA, Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke), Deichanlage, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: I 15 - Koordinaten: 32N 340000 bis 341000 - 5665000 bis 5666000

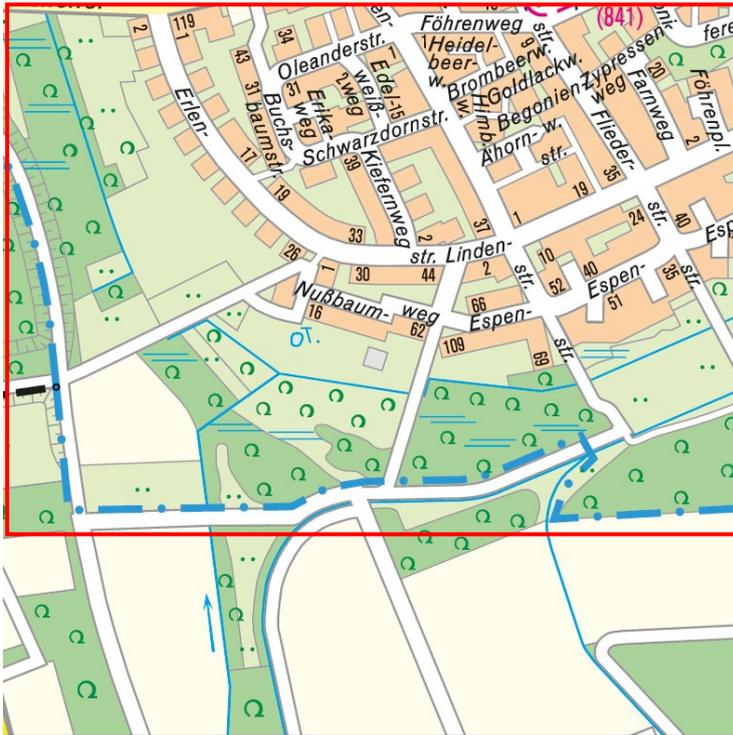

Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung: Wohnbauungen (geschlossene / offene Bauweise, Waldgebiet, landwirtschaftliche Nutzung, Feuchtgebiet Rosellener Bruch

Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe

Besondere Objekte: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe

Verkehrsinfrastruktur: Wirtschaftswege, Innerörtliche Straßen

Leitungsnetz: keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Innerörtliche Straßen, Löschwasserversorgung

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000

Besonderheiten: Anfahrt

Planquadrat: I 14 - Koordinaten: 32N 340000 bis 341000 - 5666000 bis 5667000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Wohnbauungen (geschlossene / offene Bauweise, Waldgebiet, landwirtschaftliche Nutzung, Feuchtgebiet Rosellener Bruch
- Bebauung: Gebäude geringer Höhe
- Besondere Objekte: Seniorenzentrum (bis 150 Personen, Sirenenstandort), Grundschule (ca. 600 Schüler), Wasserwerk, Kreisstraße, Kleingartenanlage
- Verkehrsinfrastruktur: Kreisstraße, Wirtschaftswege, Innerörtliche Straßen
- Leitungsnetz: keine

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Seniorenzentrum (bis 150 Personen), Grundschule, Wasserwerk, Kreisstraße,

Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, Brunnen

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000
- Besonderheiten: 2 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: I 13 - Koordinaten: 32N 340000 bis 341000 - 5667000 bis 5668000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen landwirtschaftliche Nutzung,
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, (geschlossene / offene Bauweise) landwirtschaftl. Nutzung,
Besondere Objekte:	Gewerbebetrieb, Reitanlage mit LöWa-Brunnen und Photovoltaikanlage, Kita (ca. 45 Kinder), Garten- und Landschaftsbaubetrieb
Verkehrsinfrastruktur:	KreisstraÙen, Innerörtliche StraÙen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Kreuzung KreisstraÙe (Unfallschwerpunkt)

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, Objekte mit LöWa-Brunnen

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, AB - Wasserförderung, RW, Hilfeleistungssatz

Besonderheiten: 1 Objekt mit Planunterlagen

Planquadrat: I 12 - Koordinaten: 32N 340000 bis 341000 - 5668000 bis 5669000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen landwirtschaftliche Nutzung,
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, (geschlossene / offene Bauweise) landwirtschaftl. Nutzung,
Besondere Objekte:	Reitanlagen, Kita (ca 50 Kinder), landwirtschaftliche Betriebe, Sirenenstandort
Verkehrsinfrastruktur:	Kreisstraße, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Kreisstraße, Landstraße
-----------------------	-------------------------


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung, Objekte mit LöWa-Brunnen
------------------------	---

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, RW, Hilfeleistungssatz, DLK
Besonderheiten:	2 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: I 11 - Koordinaten: 32N 340000 bis 341000 - 5669000 bis 5670000

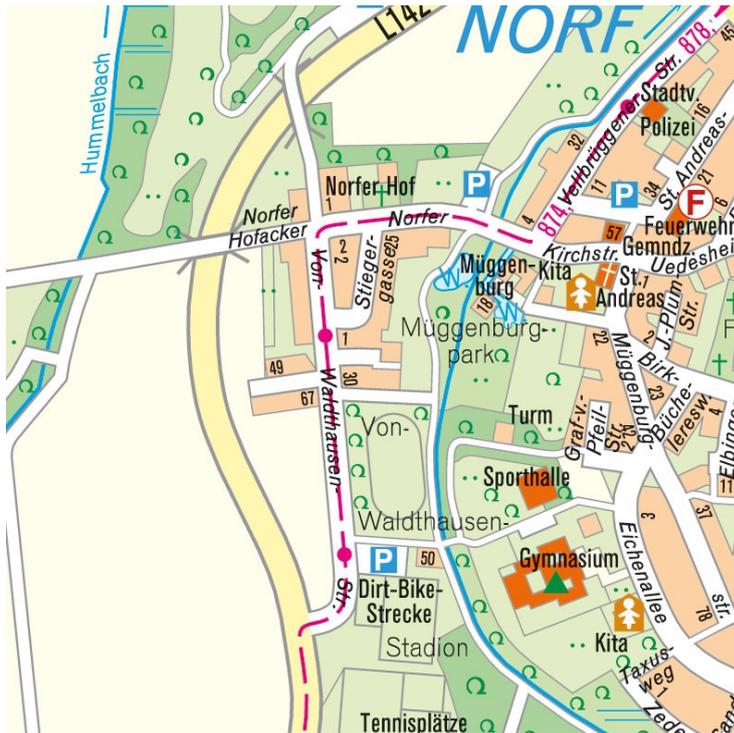

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewässer, landwirtschaftliche Nutzung)
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe,
Besondere Objekte:	2 Kita`s (ca 100 Kinder), Schule (ca 1200 Schüler), Sporthalle, Standort freiwillige Feuerwehr LZ 14, Denkmalgeschützte Gebäude
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Innerörtliche Straßen, Gefahrguttransporte
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Landstraße, Gefahrguttransporte
-----------------------	---------------------------------

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000,
Besonderheiten:	3 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: I 10 - Koordinaten: 32N 340000 bis 341000 - 5670000 bis 5671000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewässer,
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe,
Besondere Objekte:	Bahnanlage, Denkmalschützes Gebäude, Golfanlage
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraßen, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage, Gefahrguttransporte
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Landstraßen, Bahnanlage, Gefahrguttransporte
-----------------------	--

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000,
Besonderheiten:	Bahnanlage, Gefahrguttransporte

Planquadrat: **I 9** - Koordinaten: 32N 340000 bis 341000 - 5671000 bis 5672000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewässer, landwirtschaftliche Nutzung)
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe,
Besondere Objekte:	Kita (ca. 80 Kinder), Schule (ca. 250 Schüler), Historische Hofanlage
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage, Gefahrguttransporte
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundesautobahn, Bahnanlage, Landstraße, Gefahrguttransporte
-----------------------	---


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung z.T. eingeschränkt
------------------------	--

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000, ABC-Einheiten
Besonderheiten:	4 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: I 8 - Koordinaten: 32N 34000 bis 341000 - 5672000 bis 5673000

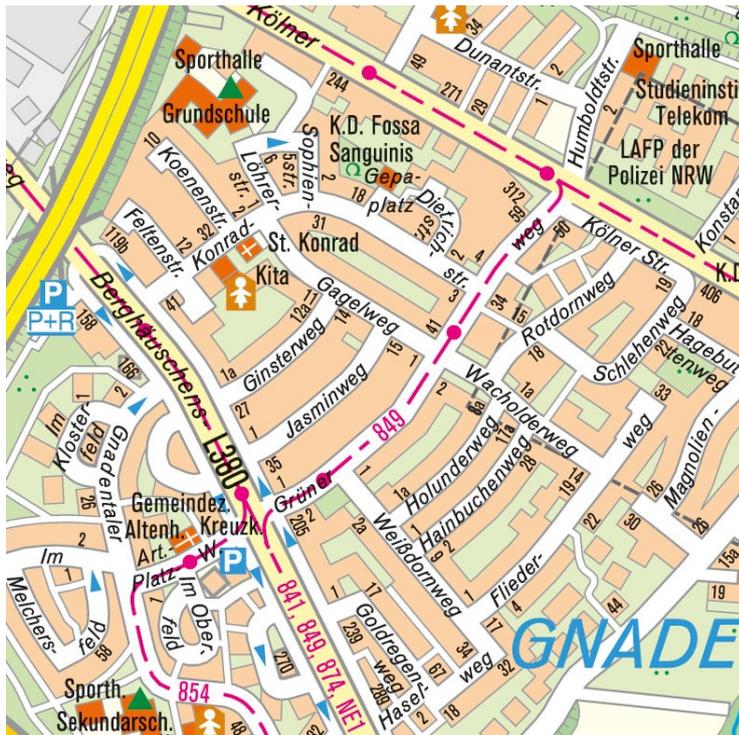

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewerbebetriebe, Mischnutzung (Wohnen und Gewerbe),
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe,
Besondere Objekte:	Beherbergungsstätte mit Studieninstitut, Gewerbebetriebe, 2 Kita's (ca. 140 Kinder), 2 Schulen (ca. 650 Schüler), Alten- und Pflegeeinrichtungen (ca. 100 Personen), Sirenenstandort, Jugendeinrichtung
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Landstraßen, Innerörtliche Straßen, Gefahrguttransporte
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundesautobahn, Gefahrguttransporte, Gewerbebetriebe, Beherbergungsstätten
-----------------------	--


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000, ABC-Einheiten
Besonderheiten:	3 Objekte mit BMA, 8 Objekte mit Planunterlagen, Gewerbebetriebe, Beherbergungsstätten, Alten- und Pflegeeinrichtungen

Planquadrat: **I 7** - Koordinaten: 32N 340000 bis 341000 - 5673000 bis 5674000

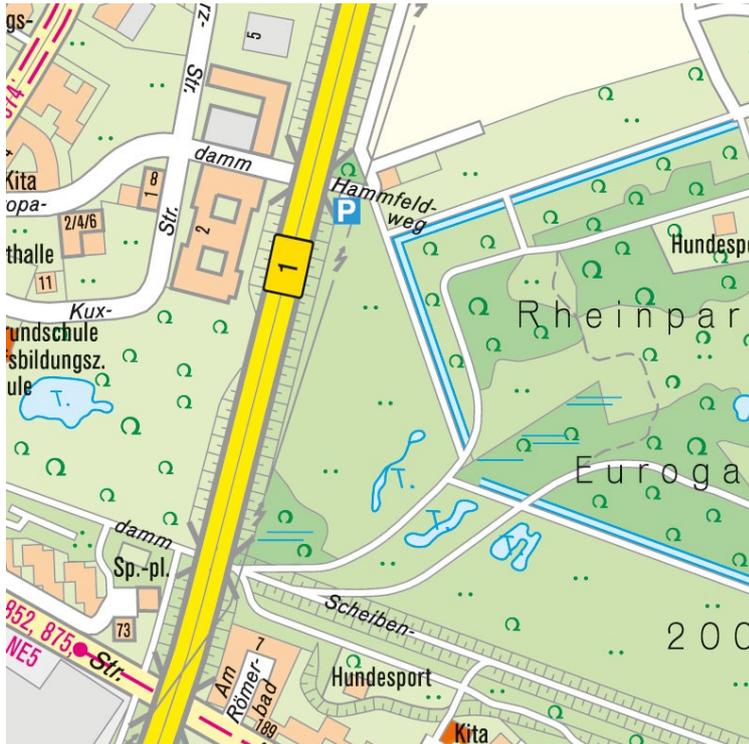

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise), Gewässer, Großgewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Rheinpark
- Bebauung: Hochhäuser, Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe
- Besondere Objekte: Beherbergungstätte (Hotel 220 Zimmer), Großgewerbebetriebe, mehrere Objekte mit BMA, Bundesstraße, Grundschule (ca. 190 Schüler), Berufsbildungszentrum (ca. 2300 Schüler, Sirenenstandort), Kita (ca. 80 Kinder),
- Verkehrsinfrastruktur: Bundesstraße, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
- Leitungsnetz: Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Hochhäuser, Beherbergungstätte, Bundesstraße

Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000
- Besonderheiten: 7 Objekte mit BMA, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: I 6 - Koordinaten: 32N 340000 bis 341000 - 5674000 bis 5675000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewässer, Großgewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung, Verkaufsstätten)
- Bebauung: mehrere Hochhäuser, Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe
- Besondere Objekte: Beherbergungstätten (Hotel 246 Zimmer, Sirenenstandort), Großgewerbebetriebe, mehrere Objekte mit BMA (Strahler 1A), Bundesstraße,
- Verkehrsinfrastruktur: Bundesstraße, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
- Leitungsnetz: Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: mehrere Hochhäuser, Beherbergungstätten, Bundesstraße

Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000, ABC-Einheiten
- Besonderheiten: 23 Objekte mit BMA, 7 Objekte mit Planunterlagen, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **I 5** - Koordinaten: 32N 340000 bis 341000 - 5675000 bis 5676000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Hafengebiet, Industrieflächen (Großindustriebetrieb), versch. Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Naturschutzgebiet
Bebauung:	Industriebetriebe, offene Bauweise Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe
Besondere Objekte:	Industriebetriebe (BImSch), Gewerbebetriebe, Bahnanlage, Kläranlage, mehrere Objekt mit BMA, Kita (ca. 60 Kinder)
Verkehrsinfrastruktur:	Bahnanlage, Wirtschaftswege, Innerörtliche Straßen, Landstraße, Hafenbahn
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Industriebetriebe, Gewerbebetriebe

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: Löschboot, MZB, ABC-Einheiten, RW, TLF 4000, Sonderlöschfahrzeuge

Besonderheiten: 6 Objekte mit BMA, 5 Objekte mit Planunterlagen, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: I 4 - Koordinaten: 32N 340000 bis 341000 - 5676000 bis 5677000

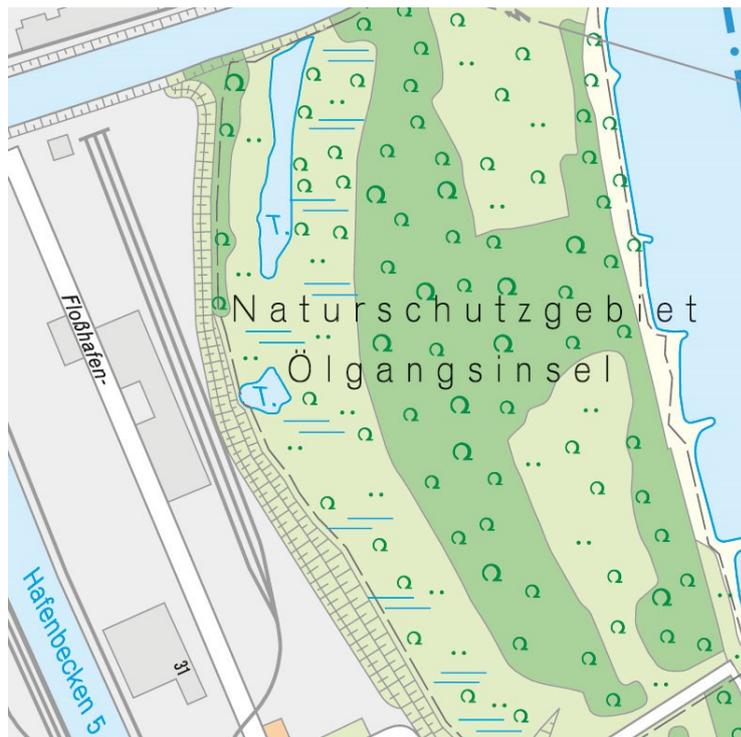

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Hafengebiet, Industrieflächen (Großindustriebetrieb), Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Naturschutzgebiet, Gewässer
- Bebauung: Industriebetriebe, offene Bauweise Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe
- Besondere Objekte: Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Objekte mit BMA, Containerterminal
- Verkehrsinfrastruktur: Hafenbahnanlage, Wirtschaftswege, Innerörtliche Straßen, Bundeswasserstraße
- Leitungsnetz: Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Containerterminal, Bundeswasserstraße, Hafenbahnanlage

Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: Löschboot, MZB, ABC-Einheiten, RW, TLF 4000, Sonderlöschfahrzeuge
- Besonderheiten: 5 Objekte mit Planunterlagen, Hochwassergefährdete Gebiete, Containerterminal

Planquadrat: **H 15** - Koordinaten: 32N 339000 bis 340000 - 5665000 bis 5666000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung

Bebauung: ohne

Besondere Objekte: keine

Verkehrsinfrastruktur: Kreisstraße, Wirtschaftsweg

Leitungsnetz: keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Kreisstraße

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke)

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: geländefähige Fahrzeuge, TLF 4000

Besonderheiten: Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke), AB -
Wasserpörderung

Planquadrat: **H 14** - Koordinaten: 32N 339000 bis 340000 - 5666000 bis 5667000

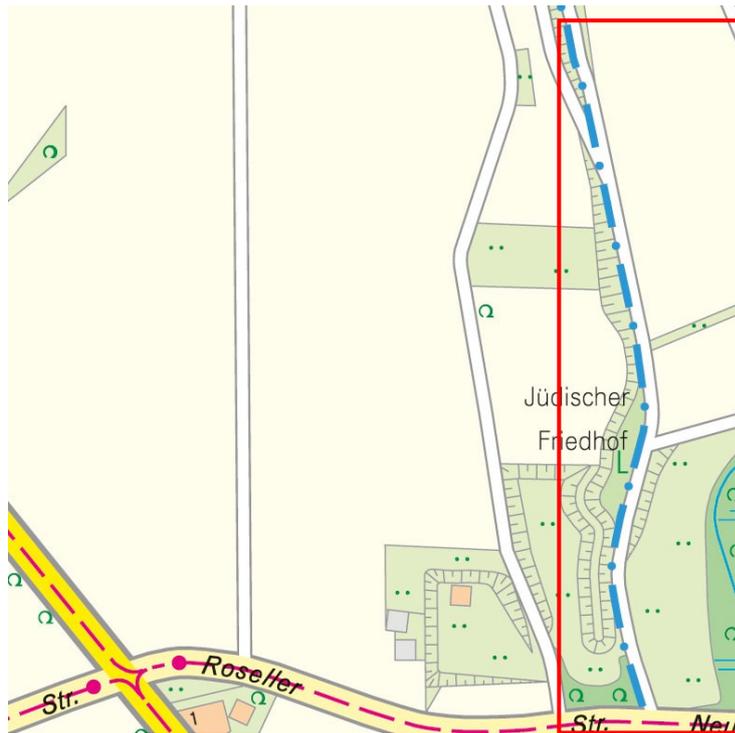

Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung

Bebauung: ohne

Besondere Objekte: keine

Verkehrsinfrastruktur: Kreisstraße, Wirtschaftswege

Leitungsnetz: keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Kreisstraße

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke)

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: geländefähige Fahrzeuge, TLF 4000

Besonderheiten: Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke), AB - Wasserförderung

Planquadrat: **H 13** - Koordinaten: 32N 339000 bis 340000 - 5667000 bis 5668000

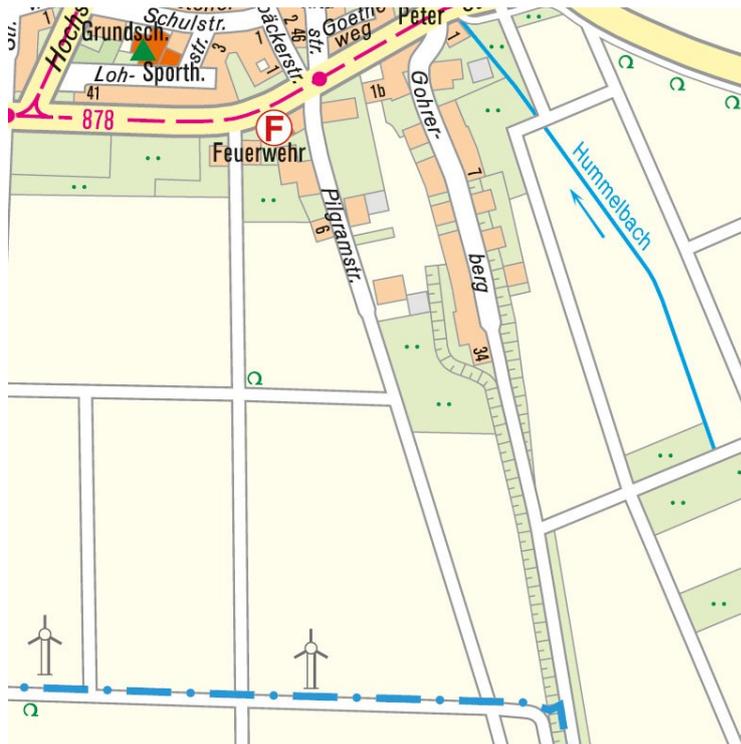

Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewässer, landwirtschaftliche Nutzung)
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe,
Besondere Objekte:	Schule (ca. 200 Schüler, Sirenenstandort), Standort freiwillige Feuerwehr LZ 16, Windenergieanlagen, Kleingartenanlage
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Kreisstraße, Innerörtliche Straßen, Gefahrguttransporte
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Landstraße, Kreisstraße, Gefahrguttransporte
-----------------------	--


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000, ABC-Einheiten
Besonderheiten:	3 Objekte mit Planunterlagen, Windenergieanlagen (Nabenhöhe 138m, gesamt 180m)

Planquadrat: **H 11** - Koordinaten: 32N 339000 bis 340000 - 5669000 bis 5670000

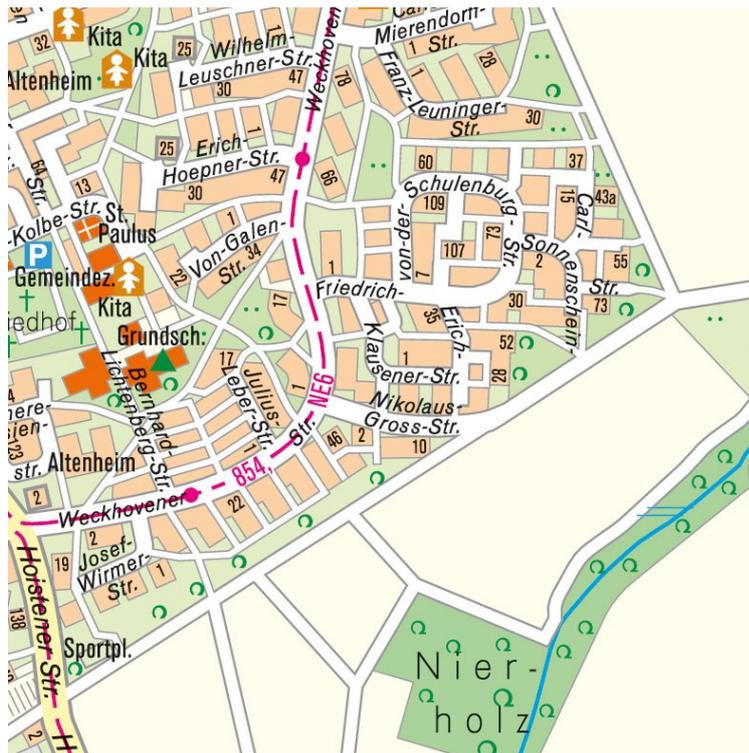

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Gewässer, Objekte mit BMA, 3 Kitas (ca. 170 Kinder), Schule (ca. 420 Schüler), 4 Alten- und Pflegeeinrichtungen (ca. 240 Personen)
Verkehrsinfrastruktur:	Kreisstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Alten- und Pflegeeinrichtungen, Gewerbebetriebe, Kreisstraße

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK

Besonderheiten: 2 Objekte mit BMA, 6 Objekte mit Planunterlagen, 4 Alten- und Pflegeeinrichtungen

Planquadrat: **H 10** - Koordinaten: 32N 339000 bis 340000 - 5670000 bis 5671000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, landwirtschaftliche Nutzung, Gewässer)
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Kita (ca. 70 Kinder), Kläranlage Süd, Erft, Kleingartenanlage
Verkehrsinfrastruktur:	Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Kläranlage, Erft

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK, MZB, Wasserrettung

Besonderheiten: 1 Objekt mit BMA, 1 Objekt mit Planunterlagen

Planquadrat: **H 9** - Koordinaten: 32N 339000 bis 340000 - 5671000 bis 5672000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise), Gewerbebetriebe (Handel, Dienstleistung), Gewässer
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Gewässer, Objekte mit BMA, Kita (ca. 45 Kinder), Schloß Reuschenberg, Gut Selikum, Kinderbauernhof, Reithalle
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Bahnanlage, Gefahrguttransporte, Kreisstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Kreisstraße, Bahnanlage, Bundesautobahn

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK, MZB, Wasserrettung

Besonderheiten: 2 Objekte mit Planunterlagen, Kreisstraße, Bahnanlage, Bundesautobahn, Wohngebäude mit Intensivpflege (Beatmungspatienten)

Planquadrat: **H 8** - Koordinaten: 32N 339000 bis 340000 - 5672000 bis 5673000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung: Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise), Gewerbebetriebe, Mischnutzung (Wohnen und Gewerbe), Gewässer, Waldgebiet

Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe,

Besondere Objekte: Gewerbebetriebe, Kita (ca. 70 Kinder), Bundesautobahn, Bahnanlage, Kleingartenanlagen

Verkehrsinfrastruktur: Bahnanlage, Bundesautobahn, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Gefahrguttransporte

Leitungsnetz: Hochspannungsanlage 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bahnanlage, Bundesautobahn, Gefahrguttransporte

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke)

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: AB – Wasserförderung, TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK, MZB, Wasserrettung ABC-Einheiten

Besonderheiten: 3 Objekte mit Planunterlagen, Bahnanlage, Bundesautobahn, Gefahrguttransporte

Planquadrat: **H 7** - Koordinaten: 32N 339000 bis 340000 - 5673000 bis 5674000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Wohnbauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Krankenhaus, Gewässer
- Bebauung: Hochhäuser, Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
- Besondere Objekte: Krankenhaus (355 Betten), 2 Beherbergungsstätten (Hotels ca. 270 Zimmer) Alten- und Pflegeeinrichtungen (ca. 120 Personen), Museum, Stadthalle, Kloster u. Hospitz (ca. 110 Personen), Obertor, Hauptfeuerwache, Rettungswache JUH, Gewässer, Objekte mit BMA, Kita, Berufsbildungsinstitut (ca. 2300 Schüler), Gewerbebetriebe
- Verkehrsinfrastruktur: Kreisstraße, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege, Hafenanlage, Straßenbahn

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Hochhäuser, Krankenhaus, Beherbergungsstätten, Alten- und Pflegeeinrichtungen

Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK, MZB
- Besonderheiten: Hochhäuser, Krankenhaus, Beherbergungsstätten, Museum, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Kloster, Museum, 26 Objekte mit BMA, 9 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **H 6** - Koordinaten: 32N 339000 bis 340000 - 5674000 bis 5675000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Hafengebiet, Industrieflächen (Großindustriebetriebe, Betriebe mit gefährlichen Stoffen und Gütern, BImSchG, Betriebe mit Sonderschutzplänen), Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Veranstaltungsfläche
Bebauung:	Hochhäuser, Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Theater, Alten- und Pflegeeinrichtung (ca. 110 Personen), Stadtarchiv, Objekte mit BMA, Kita (ca. 30 Kinder), Zentrale Unterbringungseinrichtung ZUE (ca. 800 Personen), Großindustriebetriebe
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege, Hafenbahnanlage
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Großindustriebetriebe, Hochhäuser, ZUE, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Hochwassergefährdete Gebiete
-----------------------	--

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK
Besonderheiten:	18 Objekte mit BMA, 11 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **H 5** - Koordinaten: 32N 339000 bis 340000 - 5675000 bis 5676000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Hafengebiet, Industrieflächen (Großindustriebetriebe, Betriebe mit gefährlichen Stoffen und Gütern, BImSchG, Betriebe mit Sonderschutzplänen), Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung),
Bebauung:	Industrie, Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Großindustriebetriebe, Betriebe mit gefährlichen Stoffen und Gütern, BImSchG, Betriebe mit Sonderschutzplänen
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage, Hafenbahnanlage,
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Großindustriebetriebe, Betriebe mit gefährlichen Stoffen und Gütern, BImSchG, Betriebe mit Sonderschutzplänen
-----------------------	---


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK, Löschboot, MZB, ABC-Einheiten, RW, Sonderlöschfahrzeuge
Besonderheiten:	7 Objekte mit BMA, 12 Objekte mit Planunterlagen, Großindustriebetriebe, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **H 4** - Koordinaten: 32N 339000 bis 340000 - 5676000 bis 5677000

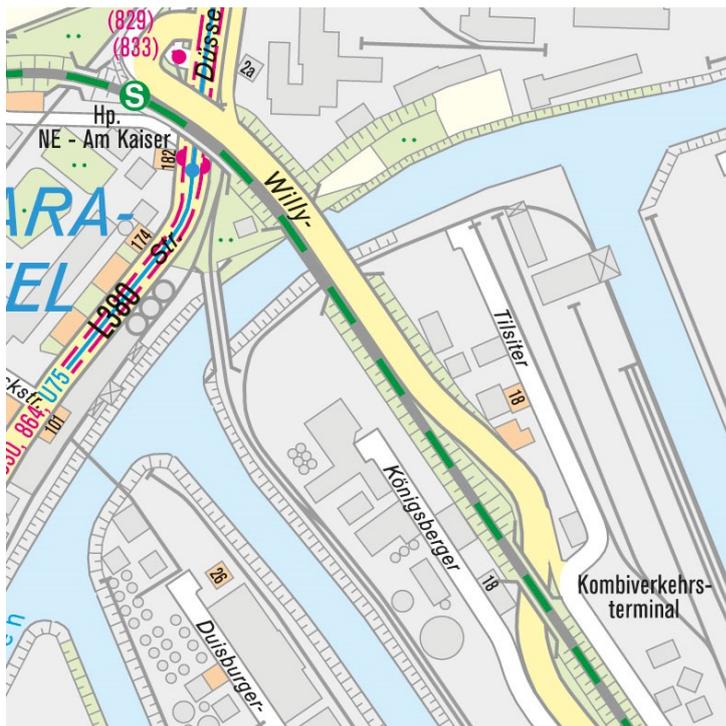

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung: Hafengebiet, Industrieflächen (Großindustriebetriebe, Betriebe mit gefährlichen Stoffen und Gütern, BImSchG, Betriebe mit Sonderschutzplänen), Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung),

Bebauung: Industrie, Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)

Besondere Objekte: Großindustriebetriebe, Betriebe mit gefährlichen Stoffen und Gütern, BImSchG, Tanklager, Betriebe mit Sonderschutzplänen, Hubbrücke

Verkehrsinfrastruktur: Landstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage, Hafenbahnanlage, Straßenbahn

Leitungsnetz: keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Großindustriebetriebe, Betriebe mit gefährlichen Stoffen und Gütern, BImSchG, Betriebe mit Sonderschutzplänen

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK, Löschboot, MZB, ABC-Einheiten, RW, Sonderlöschfahrzeuge

Besonderheiten: 5 Objekte mit BMA, 5 Objekte mit Planunterlagen, Großindustriebetriebe, Hochwassergefährdete Gebiete

Planquadrat: **H 3** - Koordinaten: 32N 339000 bis 340000 - 5677000 bis 5678000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Wohnbebauung
- Bebauung: Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
- Besondere Objekte:
- Verkehrsinfrastruktur: Landstraße, Innerörtliche Straßen, Hafenbahnanlage, Straßenbahn
- Leitungsnetz: keine

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung)


Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK, ABC-Einheiten, RW,
- Besonderheiten: 4 Objekte mit BMA, 5 Objekte mit Planunterlagen, Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung)

Planquadrat: **H 2** - Koordinaten: 32N 339000 bis 340000 - 5678000 bis 5679000

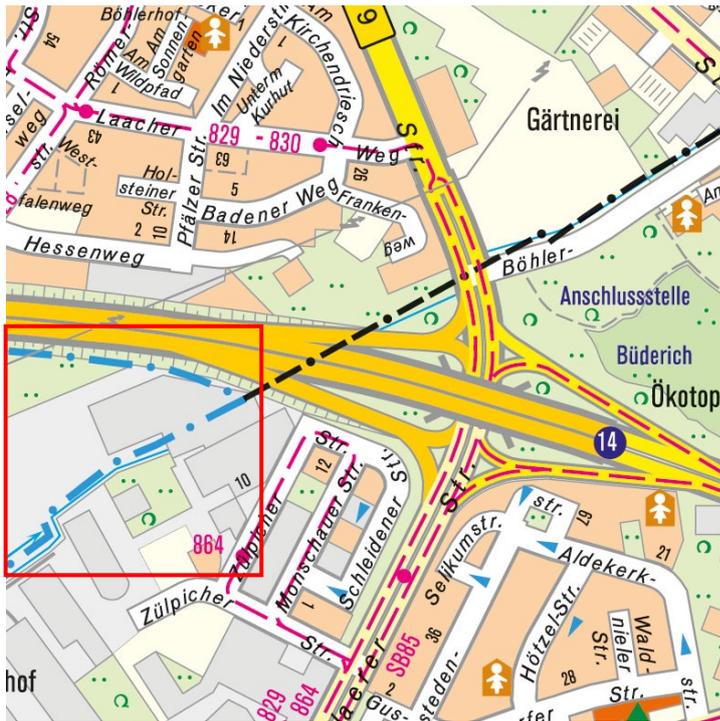

Einstufung:

Brand: B I

Technische Hilfe: TH I

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung: Gewerbebetrieb (Handel, Lagerung, Dienstleistung)

Bebauung: Gewerbebetrieb

Besondere Objekte: keine (Objekt gehört zum Stadtgebiet Düsseldorf)

Verkehrsinfrastruktur:

Leitungsnetz: Hochspannungsleitung 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke)

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: geländefähige Fahrzeuge, TLF 4000, DLK, ABC-Einheiten, RW

Besonderheiten: Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke), AB - Wasserförderung

Planquadrat: **G 13** - Koordinaten: 32N 338000 bis 339000 - 5667000 bis 5668000

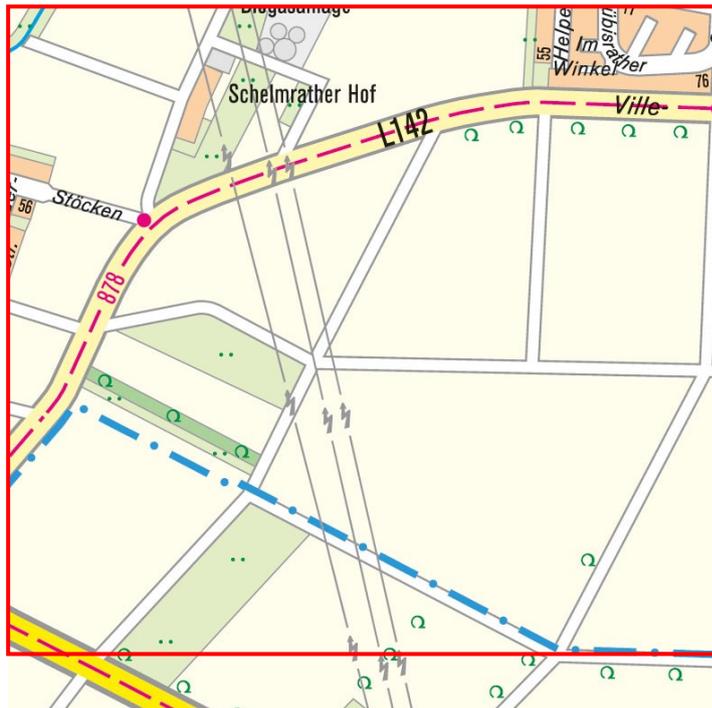

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung: Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, landwirtschaftliche Nutzung)

Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe,

Besondere Objekte: Biogasanlage

Verkehrsinfrastruktur: Landstraße, Innerörtliche Straßen, Gefahrguttransporte

Leitungsnetz: Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Biogasanlage, Landstraße

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke), AB - Wasserförderung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000, ABC-Einheiten, AB - Wasserförderung

Besonderheiten: 1 Objekt mit Planunterlagen, Biogasanlage, Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke)

Planquadrat: **G 12** - Koordinaten: 32N 338000 bis 339000 - 5668000 bis 5669000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise, landwirtschaftliche Nutzung, Gewässer
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe,
Besondere Objekte:	Biogasanlage
Verkehrsinfrastruktur:	Innerörtliche Straßen, Gefahrguttransporte
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Biogasanlage
-----------------------	--------------

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung, Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke), AB - Wasserförderung
------------------------	--

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000, ABC-Einheiten, AB - Wasserförderung
Besonderheiten:	1 Objekt mit Planunterlagen, Biogasanlage, Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke)

Planquadrat: **G 11** - Koordinaten: 32N 338000 bis 339000 - 5669000 bis 5670000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbauungen (geschlossene / offene Bauweise, Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung:	Hochhaus, Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Hochhaus Sirenenstandort, Objekte mit BMA, 2 Kitas (ca. 160 Kinder), Gewässer, Kleingartenanlage
Verkehrsinfrastruktur:	Kreisstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Hochhaus, Gewerbebetriebe, Kreisstraße

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, z.T. erschwerte Löschwasserversorgung (Saugleitung verlegen)

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK

Besonderheiten: 2 Objekte mit BMA, 6 Objekte mit Planunterlagen, Hochhaus

Planquadrat: **G 10** - Koordinaten: 32N 338000 bis 339000 - 5670000 bis 5671000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Wohnbauungen (geschlossene / offene Bauweise, Industriebetrieb, Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Gewässer, Parkanlage
- Bebauung: Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
- Besondere Objekte: Industriebetrieb, Gewerbebetriebe, Objekte mit BMA, Kita (ca. 65 Kinder), 3 Schulen (ca. 650 Schüler), Wohngebäude für Behinderte (ca. 20 Personen) Wohngebäude mit Tiefgarage, Erprather Mühle
- Verkehrsinfrastruktur: Bundesstraße, Kreisstraße, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
- Leitungsnetz: Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Bundesstraße, Kreisstraße, Landstraße, Industriebetrieb, Gewerbebetriebe

Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK, MZB, Wasserrettung
- Besonderheiten: 4 Objekte mit BMA, 6 Objekte mit Planunterlagen, Industriebetrieb, Wohngebäude für Behinderte, mehrere Schulen

Planquadrat: **G 9** - Koordinaten: 32N 338000 bis 339000 - 5671000 bis 5672000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise), Gewerbebetriebe (Handel, Dienstleistung), Gewässer
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Objekte mit BMA, 2 Kitas (ca. 150 Kinder), Alten- und Pflegeeinrichtung (ca. 170 Personen), Rettungswache DRK
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesstraße, Kreisstraße, Bundesautobahn, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundesstraße, Bundesautobahn, Alten- und Pflegeeinrichtungen
-----------------------	---


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK,
Besonderheiten:	1 Objekt mit BMA, 2 Objekte mit Planunterlagen, Alten- und Pflegeeinrichtung

Planquadrat: **G 8** - Koordinaten: 32N 338000 bis 339000 - 5672000 bis 5673000

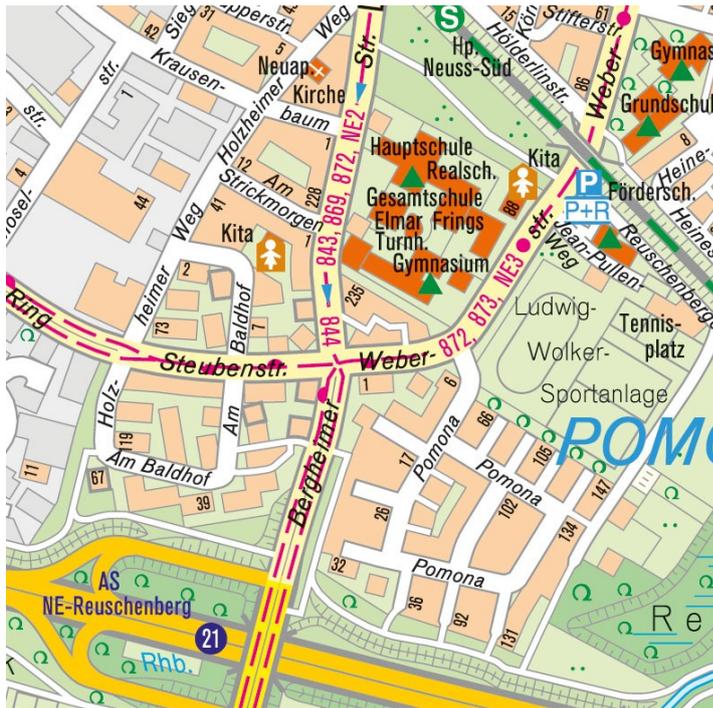

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise), Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung),
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Objekte mit BMA, 2 Kitas (ca. 170 Kinder), Schulzentrum (5 Schulen ca. 2200 Schüler), Bundesautobahn
Verkehrsinfrastruktur:	Haupt- und Durchfahrtsstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege, Bahnanlage, Bundesautobahn
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Objekte mit BMA, Kitas, Schulzentrum, Bundesautobahn, Gewerbebetriebe
-----------------------	--

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK, RW
Besonderheiten:	5 Objekte mit BMA, 8 Objekte mit Planunterlagen, Schulzentrum (5 Schulen)

Planquadrat: **G 7** - Koordinaten: 32N 338000 bis 339000 - 5673000 bis 5674000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Innenstadt- und Kernbereiche, Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise), Gewerbebetriebe (Handel, Dienstleistung), Gewässer
Bebauung:	Hochhaus, Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Hochhaus, Objekte mit BMA, 2 Kitas (ca. 130 Kinder), Berufsbildungszentrum (ca. 3100 Schüler), Wohngebäude mit Tiefgarage, Gewässer
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Haupt- und Durchfahrtsstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Hochhaus, Gewerbebetriebe, Bahnanlage

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK, MZB, Wasserrettung

Besonderheiten: 5 Objekte mit BMA, 10 Objekte mit Planunterlagen, Hochhaus

Planquadrat: **G 6** - Koordinaten: 32N 338000 bis 339000 - 5674000 bis 5675000

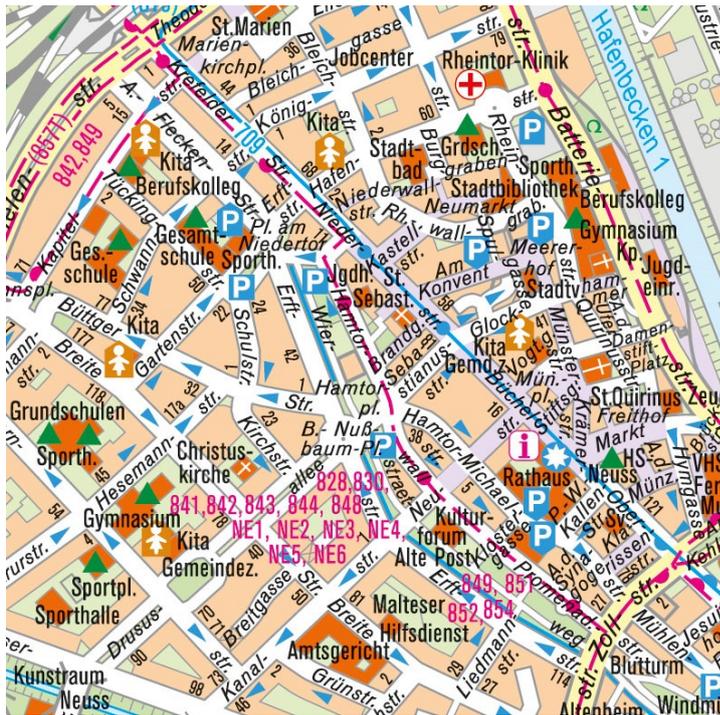

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Innenstadt- und Kernbereiche, Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise), Industrieflächen Großindustriebetriebe Gewerbebetriebe (Handel, Dienstleistung), Hafen
Bebauung:	Hochhäuser, Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Krankenhaus (ca. 50 Betten), mehrere Hochhäuser, Alten- und Pflegeeinrichtung (ca. 100 Personen), Beherbergungsstätten (ca. 260 Zimmer), Versammlungsstätten, Objekte mit BMA, 5 Kitas (ca. 280 Kinder), 6 Schulen (4500 Schüler), Gewässer, mehrere denkmalgeschützte Gebäude, Kloster, Quirinus Münster, Zeughaus, Rathaus
Verkehrsinfrastruktur:	Haupt- und Durchfahrtsstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage, Straßenbahn
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Großindustrie, Krankenhaus, Hochhäuser, Alten- und Pflegeeinrichtung, Gewerbebetriebe, Bahnanlage
-----------------------	---


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK, Löschboot, MZB
Besonderheiten:	51 Objekte mit BMA, 42 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **G 5** - Koordinaten: 32N 338000 bis 339000 - 5675000 bis 5676000

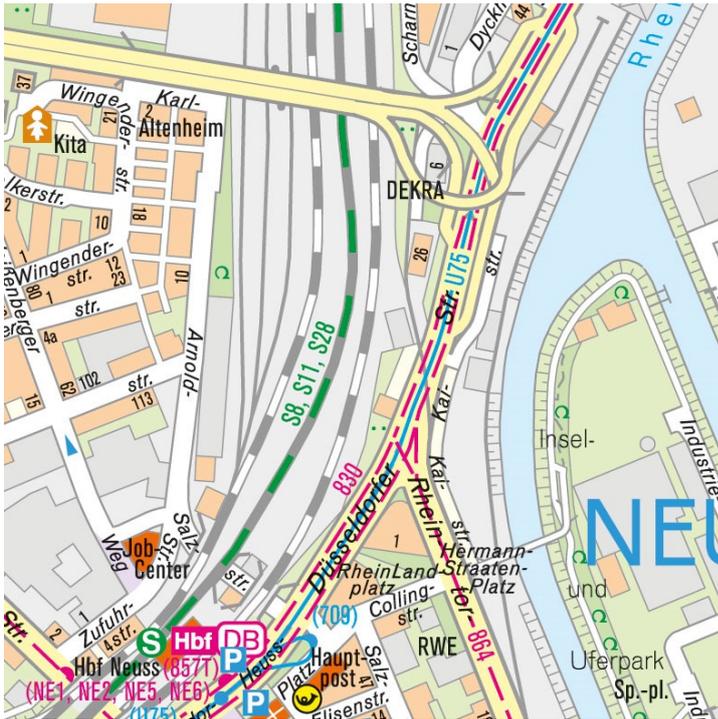

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Innenstadt- und Kernbereiche, Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise), Industrieflächen, Großindustriebetriebe, Gewerbebetriebe (Handel, Dienstleistung), Hafen, Hauptbahnhof, Güterbahnhof
Bebauung:	Hochhaus, Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Hochhaus, Alten- und Pflegeeinrichtungen (ca. 25 Personen), Versammlungsstätten, Objekte mit BMA, Kita (ca. 80 Kinder), Gewässer, Hafenanlage, Hauptbahnhof, Güterbahnhof (Gefahrgut)
Verkehrsinfrastruktur:	Haupt- und Durchfahrtsstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage, Straßenbahn
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Hochhaus, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Bahnanlage
-----------------------	--


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK, ABC-Einheiten, Löschboot, MZB
Besonderheiten:	7 Objekte mit BMA, 7 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **G 4** - Koordinaten: 32N 338000 bis 339000 - 5676000 bis 5677000

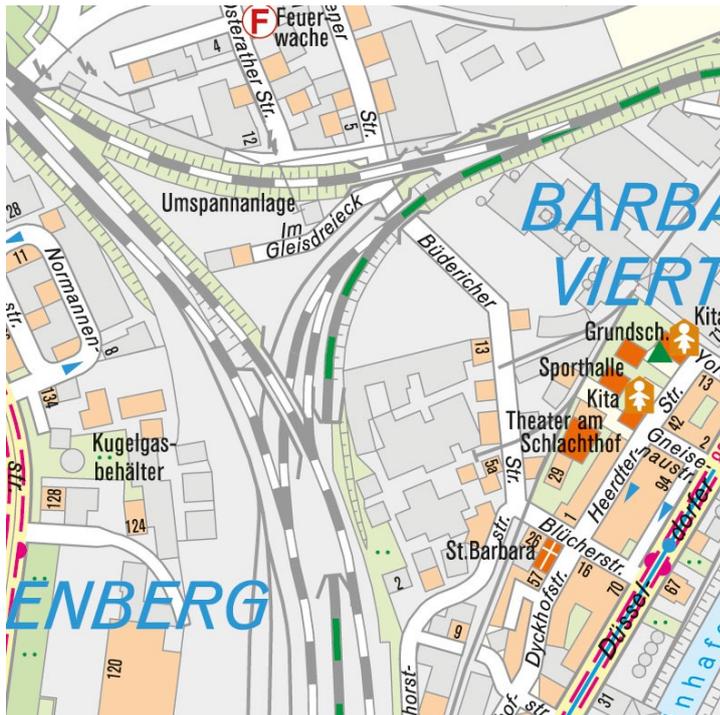

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise), Industrieflächen Großindustriebetriebe Gewerbebetriebe (Handel, Dienstleistung), Hafen
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, mehrere Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Versammlungsstätte, Objekte mit BMA, 2 Kitas (ca. 140 Kinder), Schule (ca. 90 Kinder) Hafenanlage, Hauptbahnhof, Güterbahnhof (Gefahrgut), Standort freiwillige Feuerwehr LZ 19
Verkehrsinfrastruktur:	Haupt- und Durchfahrtsstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage, Straßenbahn
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitung 380 kV, Umspannanlage

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Großindustriebetriebe, Gewerbebetriebe, Güterbahnhof (Gefahrgut), Bahnanlage
-----------------------	--

Beurteilung:


Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, DLK, ABC-Einheiten, Löschboot, MZB
------------	--

Besonderheiten:	13 Objekte mit BMA, 12 Objekte mit Planunterlagen
-----------------	---

Planquadrat: **G 3** - Koordinaten: 32N 338000 bis 339000 - 5677000 bis 5678000

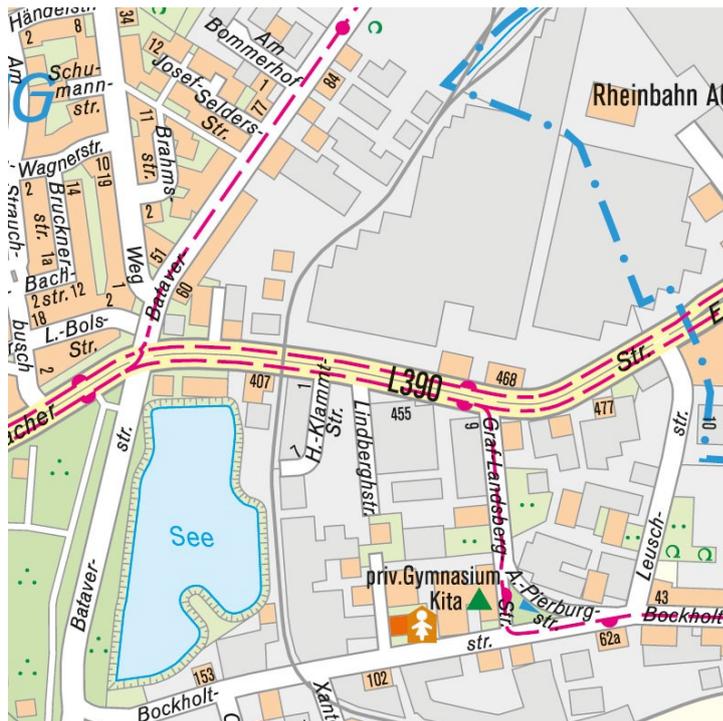

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Industriebetriebe, Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise), Gewässer
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	mehrere Objekte mit BMA, Landstraße, Kita (ca. 50 Kinder), Schule (ca. 200 Schüler), Kleingartenanlage, Gewässer
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Innerörtliche Straßen, Haupt- und Durchfahrtsstraße, Bahnanlage
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Gefahrguttransporte, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe,

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, Industriebetrieb mit Löschwasserbrunnen

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: DLK, TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, ABC-Einheiten, MZB

Besonderheiten: 10 Objekte mit BMA, 20 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **F 13** - Koordinaten: 32N 337000 bis 338000 - 5667000 bis 5668000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen landwirtschaftliche Nutzung, Gewässer
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, (geschlossene / offene Bauweise) landwirtschaftl. Nutzung,
Besondere Objekte:	Kita (ca. 40 Kinder), Landwirtschaftliche Betriebe, Sirenenstandort
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesstraße, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundesstraße, Landstraße

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, RW, Hilfeleistungssatz

Besonderheiten:

Planquadrat: **F 12** - Koordinaten: 32N 337000 bis 338000 - 5668000 bis 5669000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen landwirtschaftliche Nutzung, Gewässer
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, (offene Bauweise) landwirtschaftl. Nutzung,
Besondere Objekte:	Bundesstraße
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundesstraße
-----------------------	--------------

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung, evtl. Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke)
------------------------	--

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, RW, Hilfeleistungssatz, AB - Wasserförderung
Besonderheiten:	Löschwasserversorgung (lange Wegestrecke)

Planquadrat: **F 11** - Koordinaten: 32N 337000 bis 338000 - 5669000 bis 5670000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung: Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), landwirtschaftliche Nutzung, Wohnbebauungen, Gewässer, Waldgebiet

Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)

Besondere Objekte: Gut Eppinghoven, Bundesstraße, Schule (ca. 400 Schüler), Gewässer

Verkehrsinfrastruktur: Bundesstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege

Leitungsnetz: keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundesstraße, Gefahrguttransporte, Gewerbebetriebe

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK, MZB

Besonderheiten: 2 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **F 10** - Koordinaten: 32N 337000 bis 338000 - 5670000 bis 5671000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen, Gewerbebetriebe, landwirtschaftliche Nutzung,
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Bundesstraße, Landstraße, Schule (ca. 290 Schüler), Kita (ca. 80 Kinder),
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesstraße, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundesstraße, Landstraße, Gefahrguttransporte,

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK

Besonderheiten: 1 Objekt mit BMA, 3 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **F 9**- Koordinaten: 32N 337000 bis 338000 - 5671000 bis 5672000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung: Wohnbebauungen, landwirtschaftliche Nutzung, Gewässer, Bahnanlage

Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)

Besondere Objekte: Eissporthalle BImSch, Schwimmbad, Saunaaanlage, Asylbewerberheim, Schule (ca. 300 Schüler), Kita (ca. 70 Kinder), See, Versammlungsstätte

Verkehrsinfrastruktur: Bahnanlage, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege

Leitungsnetz: Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Eissporthalle, See, Asylbewerberheim, Bahnanlage

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK, ABC-Einheiten, MZB

Besonderheiten: 4 Objekte mit BMA, 4 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **F 8** - Koordinaten: 32N 337000 bis 338000 - 5672000 bis 5673000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Wohnbebauungen, landwirtschaftliche Nutzung, Bahnanlage, Gewässer
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	mehrere Objekte mit BMA, Bundesautobahn, Autobahnkreuz Neuss-West, Kita (ca. 90 Kinder), Umspannungsanlage
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Autobahnkreuz Neuss-West Haupt- und Durchfahrtsstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV, Umspannanlage

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundesautobahn, Gefahrguttransporte, Gewerbebetriebe

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK, ABC-Einheiten, MZB

Besonderheiten: 5 Objekte mit BMA, 17 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **F 7** - Koordinaten: 32N 337000 bis 338000 - 5673000 bis 5674000

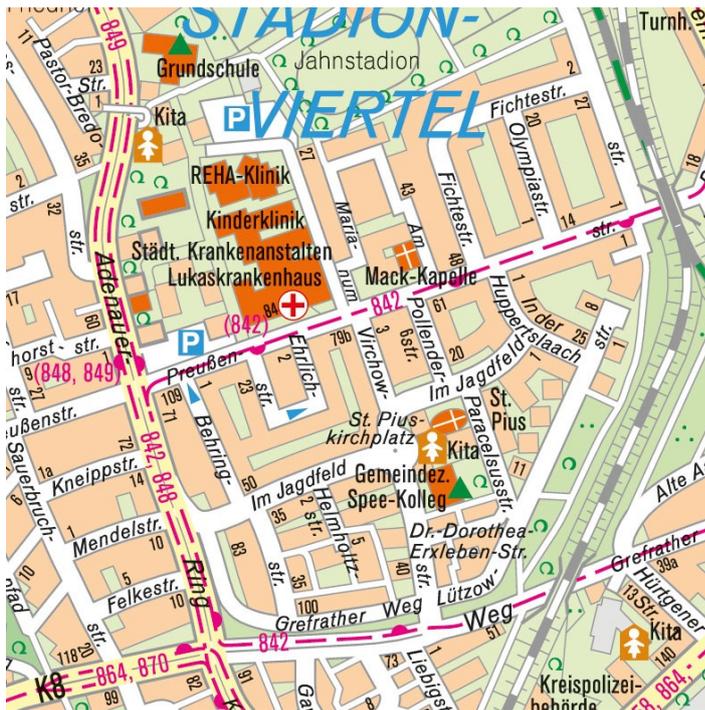

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Gewerbebetrieb (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Wohnbebauungen, Bahnanlage
- Bebauung: Hochhaus, Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
- Besondere Objekte: Krankenhaus (ca. 350 Betten), Hochhaus, mehrere Objekte mit BMA, 3 Kitas (ca. 160 Kinder), Schule (ca. 220 Schüler), mehrere Wohngebäude mit Tiefgarage, Kleingartenanlage
- Verkehrsinfrastruktur: Haupt- und Durchfahrtsstraße, Kreisstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage
- Leitungsnetz: Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Krankenhaus, Hochhäuser, Bahnanlage

Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK, ABC-Einheiten
- Besonderheiten: 6 Objekte mit BMA, 6 Objekte mit Planunterlagen, Krankenhaus, Hochhäuser

Planquadrat: **F 6** - Koordinaten: 32N 337000 bis 338000 - 5674000 bis 5675000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Wohnbebauungen, Bahnanlagen, Gewässer
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Bahnanlagen, Kita (ca. 100 Kinder), betreutes Wohnen (Wohnheim), Wohngebäude mit Tiefgarage
Verkehrsinfrastruktur:	Haupt- und Durchfahrtsstraße, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlagen
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bahnanlagen, Landstraße

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK,

Besonderheiten: 2 Objekte mit BMA, 7 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **F 5** - Koordinaten: 32N 337000 bis 338000 - 5675000 bis 5676000

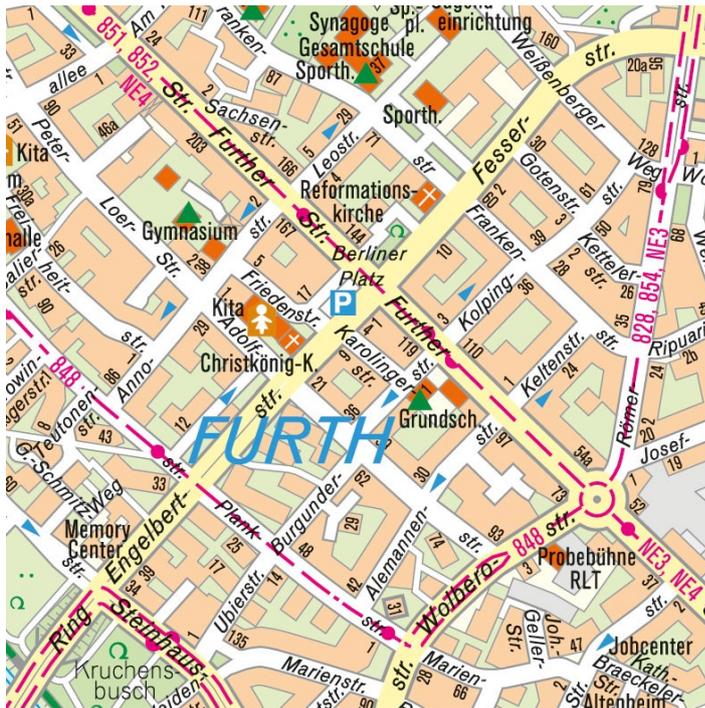

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Gewerbebetrieb (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Wohnbebauungen,
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	2 Alten- und Pflegeeinrichtungen (ca. 170 Personen), Jugendwohnheim (ca. 40 Plätze), mehrere Objekte mit BMA, 2 Kitas (ca. 160 Kinder), 3 Schulen (ca. 1400 Schüler), Asylbewerberheim, Bahnanlage, Sirenenstandort
Verkehrsinfrastruktur:	Haupt- und Durchfahrtsstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage
Leitungsnetz:	Keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Alten- und Pflegeeinrichtungen, Asylbewerberheim

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK,

Besonderheiten: 9 Objekte mit BMA, 18 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **F 4** - Koordinaten: 32N 337000 bis 338000 - 5676000 bis 5677000

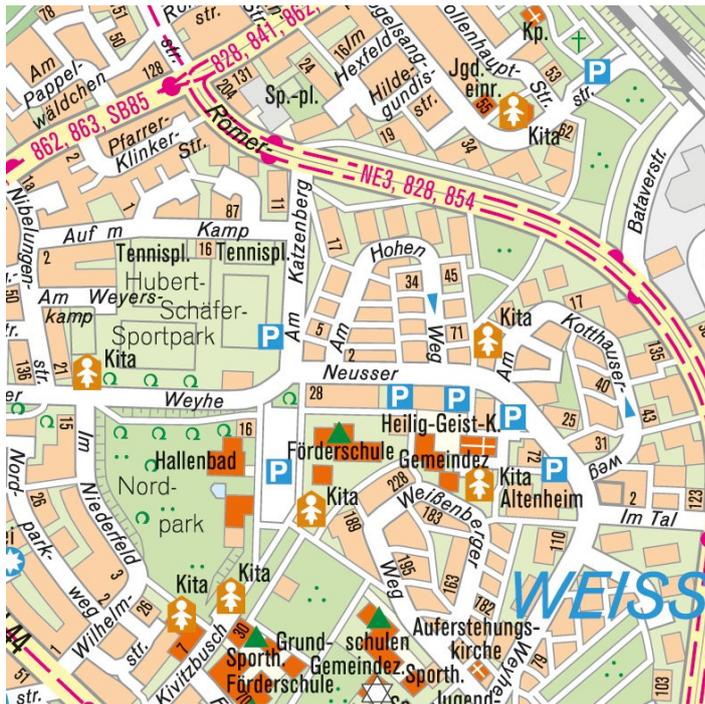

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Wohnbebauungen,
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Alten- und Pflegeeinrichtung (ca. 121 Bewohner), mehrere Objekte mit BMA, Schwimmbad, 7 Kitas (ca. 400 Kinder), 3 Schulen (ca. 500 Schüler), Asylbewerberheim, Bahnanlage, mehrere Wohngebäude mit Tiefgarage, Kleingartenanlage
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Haupt- und Durchfahrtsstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage
Leitungsnetz:	Keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Alten- und Pflegeeinrichtungen, Asylbewerberheim, Bahnanlage

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK,

Besonderheiten: 3 Objekte mit BMA, 13 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **F 3** - Koordinaten: 32N 337000 bis 338000 - 5677000 bis 5678000

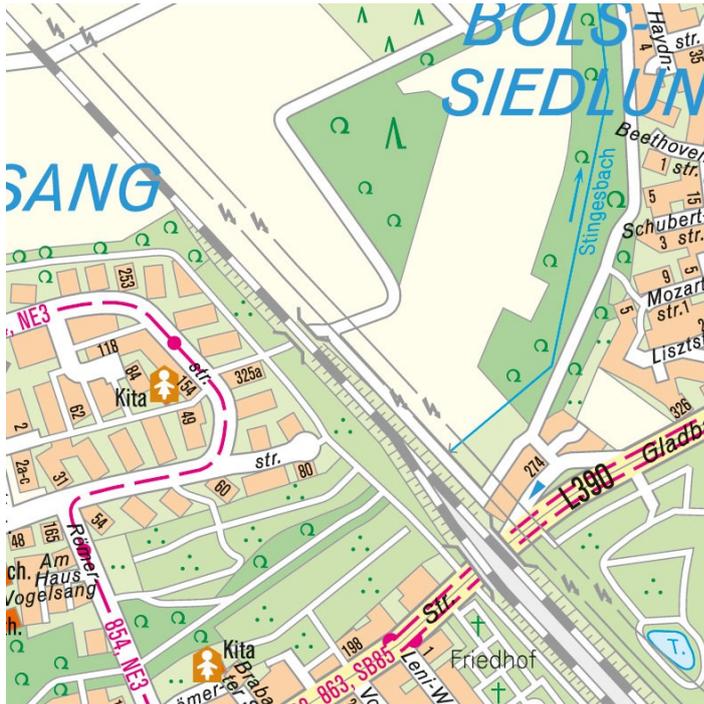

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen, landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	2 Kitas (ca. 140 Kinder), Bahnanlagen, Kleingartenanlage
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bahnanlage, Kleingartenanlage, Landstraße

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK,

Besonderheiten: 5 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **F 2** - Koordinaten: 32N 337000 bis 338000 - 5678000 bis 5679000

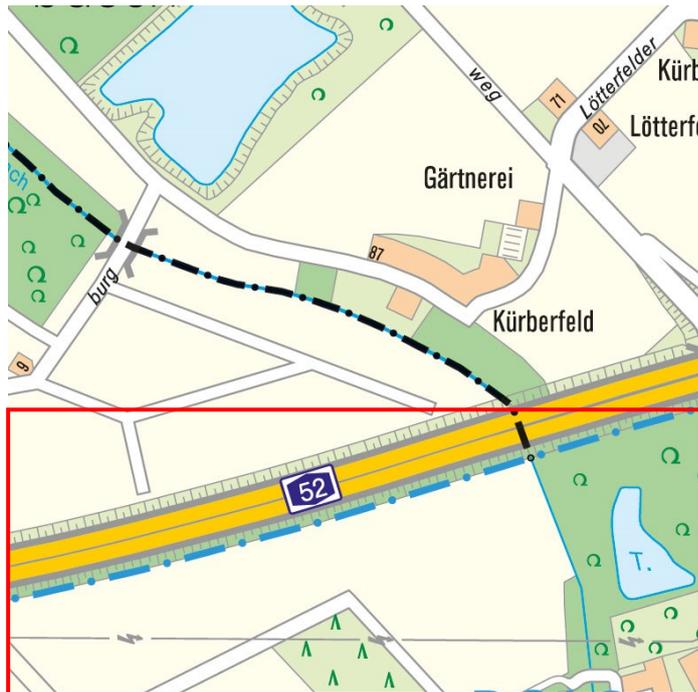

Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH I

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauung, landwirtschaftliche Nutzung, Gewässer
Bebauung:	landwirtschaftl. Nutzung, Wohnbebauung, Gebäude geringer Höhe (offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Gewässer
Verkehrsinfrastruktur:	Wirtschaftswege, Innerörtliche Straßen
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Wohnbebauung,

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung z.T. keine öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, AB - Wasserförderung, Hilfeleistungssatz, RW, MZB

Besonderheiten:

Planquadrat: **E 13** - Koordinaten: 32N 336000 bis 337000 - 5667000 bis 5668000

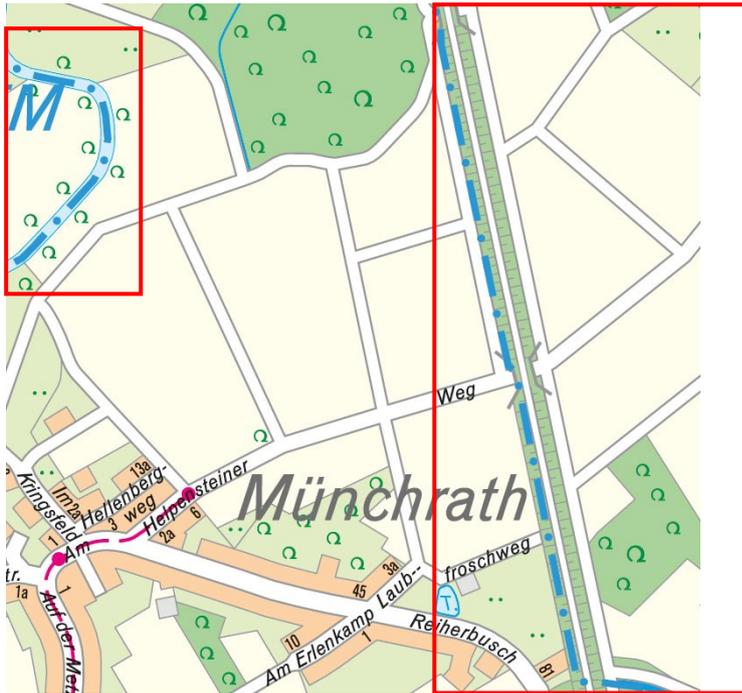

Einstufung:

Brand: B I

Technische Hilfe: TH I

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung

Bebauung: keine

Besondere Objekte: keine

Verkehrsinfrastruktur: Wirtschaftswege

Leitungsnetz: keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: keine öffentliche Löschwasserversorgung

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: keine öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, AB - Wasserförderung

Besonderheiten:

Planquadrat: **E 12** - Koordinaten: 32N 336000 bis 337000 - 5668000 bis 5669000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen, landwirtschaftliche Nutzung, Gewässer, Kulturflächen
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise), landwirtschaftliche Betriebe
Besondere Objekte:	weitläufige Museumsanlage, Gewässer, Gut Hombroich
Verkehrsinfrastruktur:	Innerörtliche Straßen, Landstraße, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: weitläufige Museumsanlage, Gewässer


Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, z.T. keine öffentliche Löschwasserversorgung (Wasserentnahme aus der Erft)

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK, ABC-Einheiten, MZB, AB - Wasserförderung
Besonderheiten:	3 Objekte mit Planunterlagen, eingeschränkte Zufahrt zu Gebäuden der Museumsanlage z.T. keine öffentliche Löschwasserversorgung (Wasserentnahme aus der Erft)

Planquadrat: **E 11** - Koordinaten: 32N 336000 bis 337000 - 5669000 bis 5670000

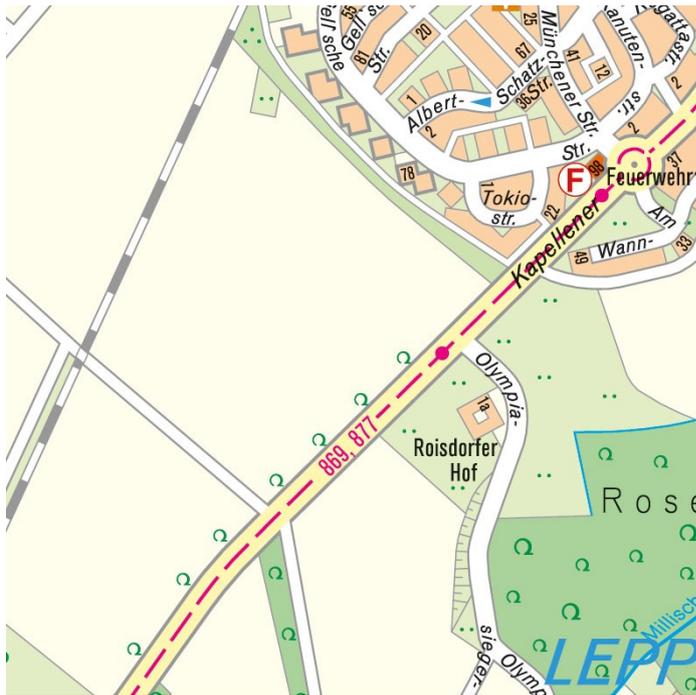

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen, landwirtschaftliche Nutzung, Waldfläche
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise), landwirtschaftliche Betriebe, Kleingartenanlage
Besondere Objekte:	Wohnbebauung (Gell'sche Straße), Bahnanlage, landwirtschaftliche Betriebe, Standort freiwillige Feuerwehr LZ 17
Verkehrsinfrastruktur:	Innerörtliche Straßen, Landstraße, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Wohnbebauung (Gell'sche Straße), Bahnanlage

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, z.T. keine öffentliche Löschwasserversorgung (Wasserentnahme aus der Erft)

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK, ABC-Einheiten, MZB, AB - Wasserförderung

Besonderheiten: 3 Objekte mit Planunterlagen, eingeschränkte Löschwasserversorgung

Planquadrat: **E 10** - Koordinaten: 32N 336000 bis 337000 - 5670000 bis 5671000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), Wohnbebauungen, landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise), Versammlungsstätte
Besondere Objekte:	mehrere Objekte mit BMA, 3 Kitas (ca. 160 Kinder), Bahnanlage, Bahnhof, Sirenenstandort
Verkehrsinfrastruktur:	Haupt- und Durchfahrtsstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage, Bahnhof Holzheim
Leitungsnetz:	Keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bahnanlage, Bahnhof, Gewerbebetriebe

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK,

Besonderheiten: 3 Objekte mit BMA, 6 Objekte mit Planunterlagen, Objekt mit Löschwasserbehälter 425 m³

Planquadrat: **E 9** - Koordinaten: 32N 336000 bis 337000 - 5671000 bis 5672000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung: Wohnbebauung, Gewerbegebiet, Deponiegelände etc.

Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe, (geschlossene / offene Bauweise)

Besondere Objekte: Kita (ca. 60 Kinder), Kloster, Mülldeponie, landwirtschaftliche Betriebe

Verkehrsinfrastruktur: Innerörtliche Straßen, Bundesautobahn, Bahnanlagen,

Leitungsnetz: keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundesautobahn, Bahnanlage

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung (Hydrantennetz)

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000, geländefähige Fahrzeuge

Besonderheiten: 1 Objekt mit Planunterlagen

Planquadrat: **E 8** - Koordinaten: 32N 336000 bis 337000 - 5671000 bis 5672000

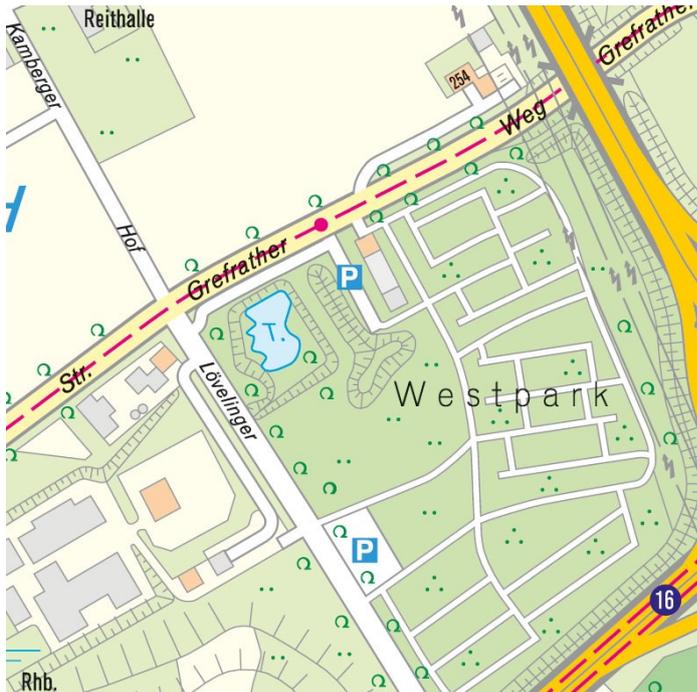

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), landwirtschaftliche Nutzung, Kleingartenanlage (Westpark), Wohnbebauung, Gewässer
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise) landwirtschaftliche Betrieb
Besondere Objekte:	Mülldeponie (BlmSch Objekt mit BMA und Löschwasserteich 1000 m ³), Bundesautobahn, Autobahnkreuz Neuss-West
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Gewerbebetrieb (Mülldeponie), Bundesautobahn, Gefahrguttransporte,
-----------------------	--


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung, landwirtschaftlicher Betrieb mit Löschwasserbrunnen, Gewerbebetrieb mit Löschwasserteich 1000 m ³
------------------------	---

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, AB - Wasserförderung
Besonderheiten:	1 Objekt mit BMA, 3 Objekte mit Planunterlagen, landwirtschaftlicher Betrieb mit Löschwasserbrunnen, Gewerbebetrieb mit Löschwasserteich 1000 m ³

Planquadrat: **E 7** - Koordinaten: 32N 336000 bis 337000 - 5672000 bis 5673000

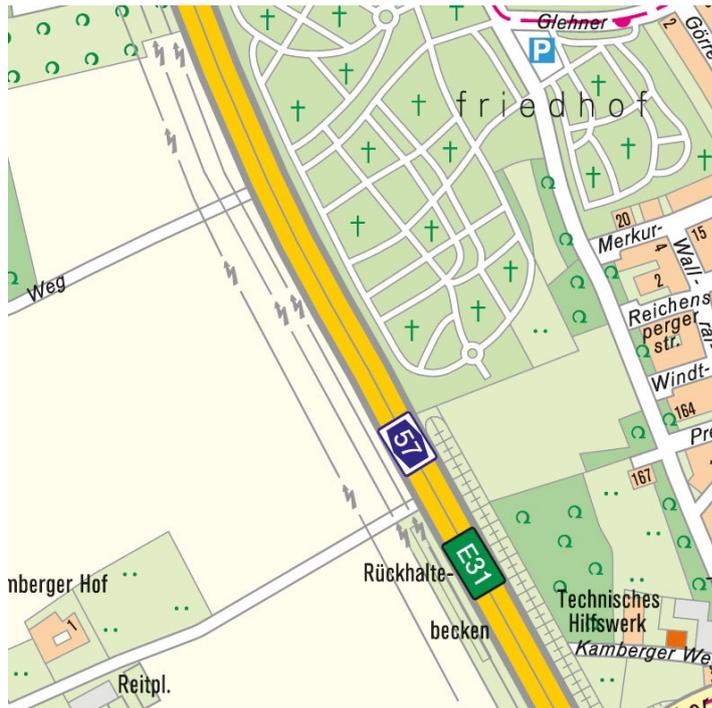

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauung, landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Bundesautobahn, landwirtschaftlicher Betrieb
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundesautobahn, Gefahrguttransporte, landwirtschaftlicher Betrieb
-----------------------	---


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung, landwirtschaftlicher Betrieb mit Löschwasserbrunnen
------------------------	--

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, AB - Wasserförderung
Besonderheiten:	landwirtschaftlicher Betrieb mit Löschwasserbrunnen

Planquadrat: **E 6** - Koordinaten: 32N 336000 bis 337000 - 5673000 bis 5674000

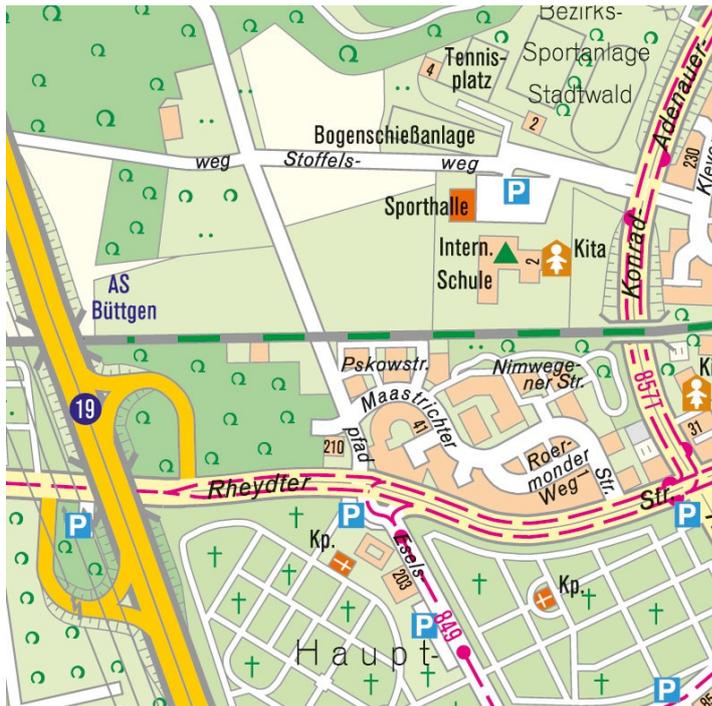

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauung, Waldfläche
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise), Baumschule
Besondere Objekte:	Objekt mit BMA, Bundesautobahn, Autobahnanschlussstelle Neuss-Büttgen, Internationale Schule (ca. 800 Schüler) mit Kita (ca. 100 Kinder)
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Anschlußstelle Büttgen, Landstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundesautobahn, Gefahrguttransporte

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW

Besonderheiten: 1 Objekt mit BMA, 4 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **E 5** - Koordinaten: 32N 336000 bis 337000 - 5674000 bis 5675000

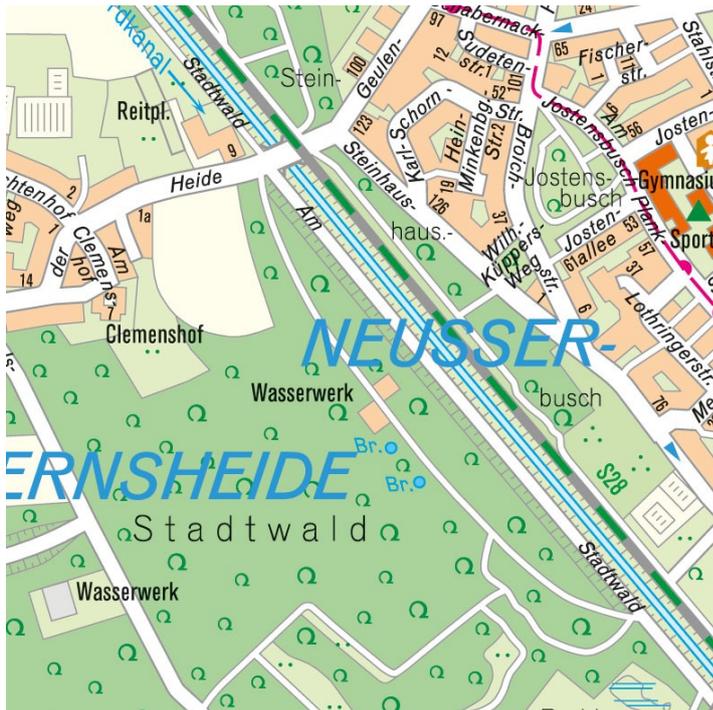

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauung, Waldfläche, Baumschule
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise), landwirtschaftliche Betriebe, Wasserwerke, Bahnanlage, Gewässer
Besondere Objekte:	Schule (ca. 930 Schüler), Kita (ca. 100 Kinder),
Verkehrsinfrastruktur:	Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege, Bahnanlage
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bahnanlage

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW

Besonderheiten: 1 Objekt mit BMA, 6 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **E 4** - Koordinaten: 32N 336000 bis 337000 - 5675000 bis 5676000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen, Bahnanlage, Freizeitanlage, Gewässer
Bebauung:	Hochhaus, Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Krankenhaus (ca. 420 Betten), Hochhaus, mehrere Objekte mit BMA, 6 Kitas (ca. 390 Kinder), Schule (ca. 290 Schüler), Fachschule für Altenpflege (ca. 170 Schüler), Versammlungsstätte, Gewässer
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Haupt- und Durchfahrtsstraße, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Krankenhaus, Hochhaus, Bahnanlage

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK, ABC-Einheiten

Besonderheiten: 2 Objekte mit BMA, 14 Objekte mit Planunterlagen, Krankenhaus, Hochhaus

Planquadrat: **E 3** - Koordinaten: 32N 336000 bis 337000 - 5676000 bis 5677000

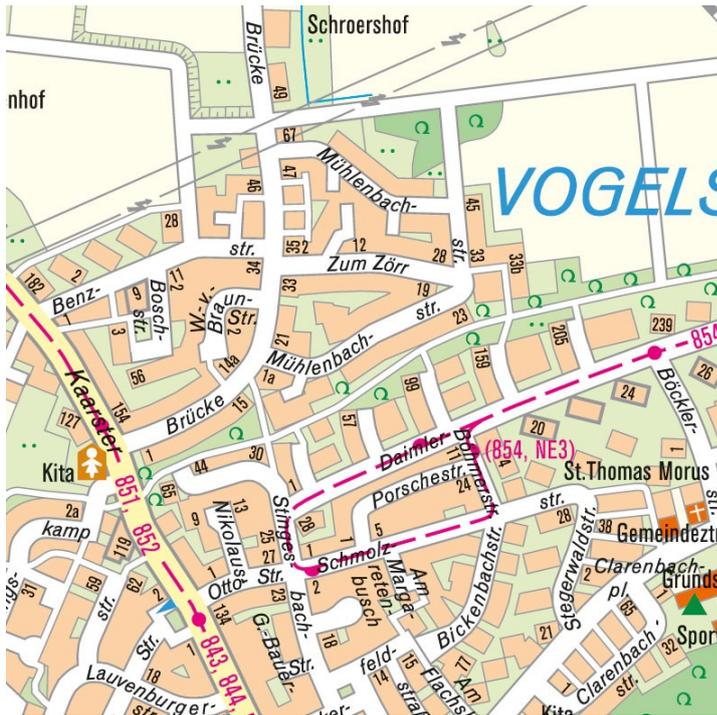

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen, landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung:	Hochhäuser, Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Hochhäuser, Kita (ca. 120 Kinder), Schule (ca. 210 Schüler), Sirenenstandort, Kleingartenanlage
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Haupt- und Durchfahrtsstraße, Innerörtliche Straßen,
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Hochhäuser

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK

Besonderheiten: 4 Objekte mit Planunterlagen, Hochhäuser

Planquadrat: **E 2** - Koordinaten: 32N 336000 bis 337000 - 5677000 bis 5678000

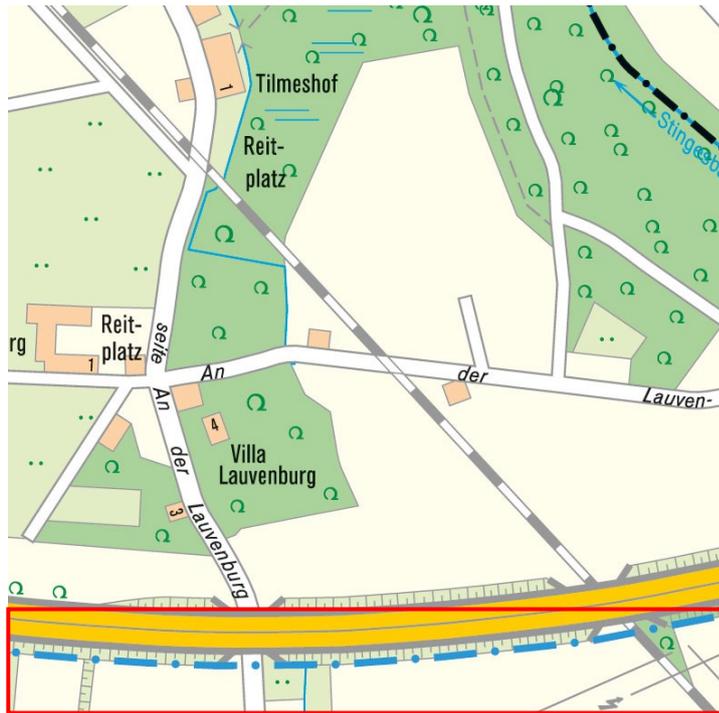

Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung: keine, landwirtschaftl. Nutzung
Besondere Objekte: Bahnanlage
Verkehrsinfrastruktur: Bahnanlage, Innerörtliche Straßen
Leitungsnetz: Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bahnanlage, Gefahrguttransporte

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung z.T. keine öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, AB - Wasserförderung, Hilfeleistungssatz, RW

Besonderheiten:

Planquadrat: **D 13** - Koordinaten: 32N 335000 bis 336000 - 5667000 bis 5668000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauung, Gewerbebetrieb (Handel, Lagerung, Dienstleistung), landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Gewerbebetrieb, Gewässer, Landstraße
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Gewerbebetrieb (entfernte öffentliche Löschwasserversorgung), Löschwasserentnahme aus einem Teich auf dem Grundstück.
-----------------------	---

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung z.T. Keine öffentliche Löschwasserversorgung, Löschwasserentnahme aus einem Teich auf dem Grundstück.
------------------------	---

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, MZB
Besonderheiten:	1 Objekt mit Planunterlagen, z.T. entfernte öffentliche Löschwasserversorgung

Planquadrat: **D 12** - Koordinaten: 32N 335000 bis 336000 - 5668000 bis 5669000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen, landwirtschaftliche Nutzung, Kulturflächen, Baumschule
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, (offene Bauweise), landwirtschaftliche Betriebe
Besondere Objekte:	weitläufige Museumsanlage, Gut Hombroich, Kita (ca. 20 Kinder)
Verkehrsinfrastruktur:	Innerörtliche Straßen, Landstraße, Wirtschaftswege, Bahnanlage
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Reitanlage mit Löschwasserteich, weitläufige Museumsanlage

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, z.T. keine öffentliche Löschwasserversorgung (Wasserentnahme aus der Erft)

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK, ABC-Einheiten, MZB
Besonderheiten:	eingeschränkte Zufahrt zu Gebäuden der Museumsanlage z.T. keine öffentliche Löschwasserversorgung (Wasserentnahme aus der Erft), Reitanlage mit Löschwasserteich

Planquadrat: **D 11** - Koordinaten: 32N 335000 bis 336000 - 5669000 bis 5670000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung:	landwirtschaftliche Nutzung, Kulturfleichen, Museumsanlage mit Beherbergung
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (offene Bauweise), mehrere Objekte z.T. mit BMA, Objekt mit Löschwasserbehälter 400 m ³
Besondere Objekte:	weitläufige Museumsanlage, mehrere Objekte z.T. mit BMA
Verkehrsinfrastruktur:	Wirtschaftswege, Bahnanlage
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	weitläufige Museumsanlage (z.T. große Entfernung zur nächsten Wasserentnahmestelle, Löschwasserbehälter 400 m ³)
-----------------------	--

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung (große Entfernung zur nächsten Wasserentnahmestelle, Objekt mit Löschwasserbehälter 400 m ³)
------------------------	--

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, DLK, AB - Wasserförderung
Besonderheiten:	2 Objekte mit BMA, 2 Objekte mit Planunterlagen, (große Entfernung zur nächsten Wasserentnahmestelle, Objekt mit Löschwasserbehälter 400 m ³)

Planquadrat: **D 10** - Koordinaten: 32N 335000 bis 336000 - 5670000 bis 5671000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	landwirtschaftliche Nutzung, Wirtschaftshof
Bebauung:	Wirtschaftshof (Scheune), landwirtschaftl. Nutzung
Besondere Objekte:	Bundesautobahn, Bundesstraße
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn Anschlussstelle Neuss-Holzheim, Bundesstraße
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundesautobahn, Gefahrguttransporte,
-----------------------	--------------------------------------


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	keine öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	---

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, AB - Wasserförderung, Hilfeleistungssatz, RW
Besonderheiten:	Bundesautobahn Anschlussstelle Neuss-Holzheim, Bundesstraße

Planquadrat: **D 9** - Koordinaten: 32N 335000 bis 336000 - 5671000 bis 5672000

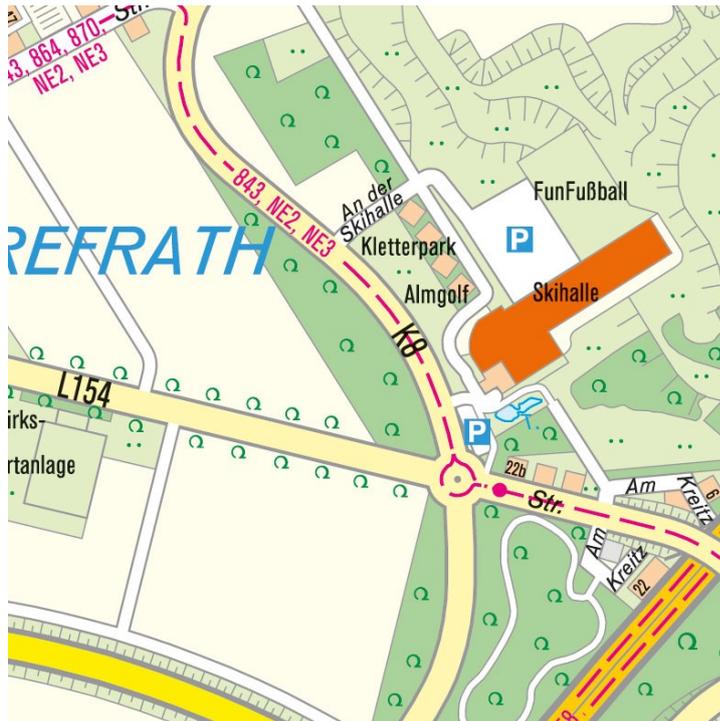

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauung, landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Objekte mit BMA, Bundesautobahn, Skihalle und Freizeitpark Versammlungsstätte 2400 Personen, Hotel Skihalle (ca. 100 Zimmer), Mülldeponie
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Bundesstraße, Landstraße, Kreisstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundesautobahn, Gefahrguttransporte, Skihalle mit Beherbergungsstätte (Hotel), Mülldeponie
-----------------------	---

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, ABC-Einheiten
Besonderheiten:	2 Objekte mit BMA

Planquadrat: **D 8** - Koordinaten: 32N 335000 bis 336000 - 5672000 bis 5673000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

- Flächennutzung: Wohnbebauung, Gewerbebetriebe (Handel, Lagerung, Dienstleistung), landwirtschaftliche Nutzung,
- Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
- Besondere Objekte: Objekt mit BMA (Mülldeponie), landwirtschaftlicher Betrieb mit Löschwasserbrunnen
- Verkehrsinfrastruktur: Kreisstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
- Leitungsnetz: keine

Gefahren:

- Gefahrenschwerpunkte: Objekt mit BMA (Mülldeponie mit Löschwasserteich), landwirtschaftlicher Betrieb mit Löschwasserbrunnen

Beurteilung:

- Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung, landwirtschaftlicher Betrieb mit Löschwasserbrunnen

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

- Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, ABC-Einheiten, AB - Wasserförderung
- Besonderheiten: 1 Objekt mit BMA (Mülldeponie mit Löschwasserteich) , landwirtschaftlicher Betrieb mit Löschwasserbrunnen

Planquadrat: **D 7** - Koordinaten: 32N 335000 bis 336000 - 5673000 bis 5674000



Einstufung:

Brand: B I

Technische Hilfe: TH I

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung, Baumschule

Bebauung: keine

Besondere Objekte: keine

Verkehrsinfrastruktur: Wirtschaftswege

Leitungsnetz: keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: keine öffentliche Löschwasserversorgung

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: keine öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, AB - Wasserförderung

Besonderheiten:

Planquadrat: **D 6** - Koordinaten: 32N 335000 bis 336000 - 5674000 bis 5675000



Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauung, landwirtschaftliche Nutzung, Baumschule
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, (offene Bauweise), landwirtschaftl. Betriebe
Besondere Objekte:	Wohnheim für Behinderte (ca. 20 Personen, teilweise am Bett fixiert) bewegungsunfähige Bewohner sowie Rollstuhlfahrer im Objekt
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Landstraße, Wirtschaftswege, Bahnanlage
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Wohnheim mit Löschwasserteich (Sauganschluss), Entfernung der öffentliche Löschwasserversorgung, landwirtschaftl. Betrieb mit Löschwasserbrunnen
-----------------------	--

Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, AB – Wasserförderung, Hilfeleistungssatz, RW
Besonderheiten:	3 Objekte mit Planunterlagen, Wohnheim mit Löschwasserteich (Sauganschluss), landwirtschaftl. Betrieb mit Löschwasserbrunnen

Planquadrat: **D 5** - Koordinaten: 32N 335000 bis 336000 - 5675000 bis 5676000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauung, landwirtschaftliche Nutzung, Baumschule
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, (offene Bauweise), landwirtschaftl. Betriebe
Besondere Objekte:	Bundesautobahn, Autobahnrastplatz
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Wirtschaftswege, Innerörtliche Straßen
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundesautobahn, Autobahnrastplatz
-----------------------	-----------------------------------


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, AB – Wasserförderung, Hilfeleistungssatz, RW
Besonderheiten:	1 Objekt mit Planunterlagen

Planquadrat: **D 4** - Koordinaten: 32N 335000 bis 336000 - 5676000 bis 5677000

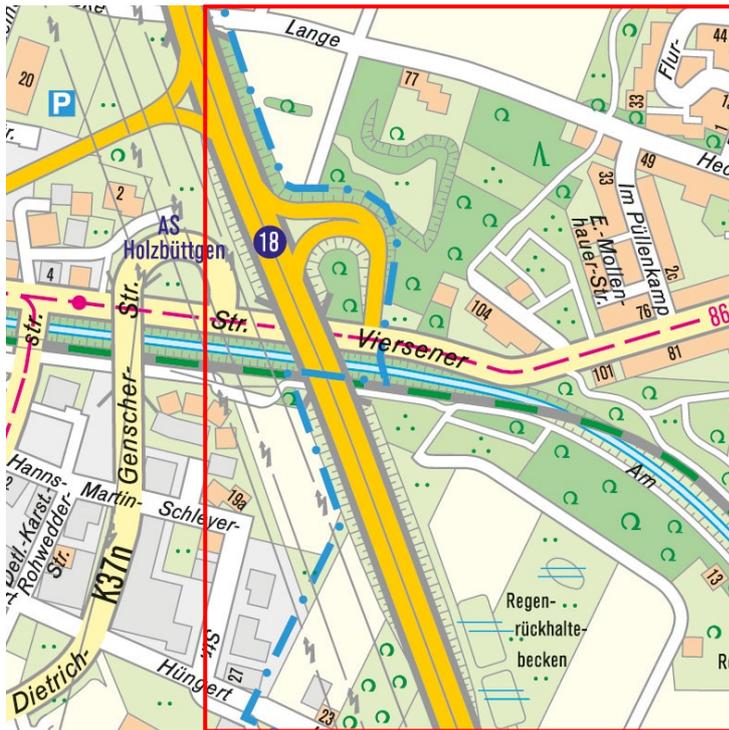

Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauung, landwirtschaftliche Nutzung, Gewässer
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise), landwirtschaftl. Betriebe
Besondere Objekte:	Bundesautobahn, Bahnanlage
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Landstraße, Wirtschaftswege, Innerörtliche Straßen, Bahnanlage
Leitungsnetz:	Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundesautobahn

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, AB – Wasserförderung, Hilfeleistungssatz, RW

Besonderheiten:

Planquadrat: **D 3** - Koordinaten: 32N 335000 bis 336000 - 5677000 bis 5678000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung: Wohnbebauung, landwirtschaftliche Nutzung, Gewässer

Bebauung: Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)

Besondere Objekte: Landstraße

Verkehrsinfrastruktur: Landstraße, Wirtschaftswege, Innerörtliche Straßen

Leitungsnetz: Hochspannungsleitungen 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Landstraße

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, AB – Wasserförderung, Hilfeleistungssatz, RW

Besonderheiten:

Planquadrat: **D 2** - Koordinaten: 32N 335000 bis 336000 - 5678000 bis 5679000



Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH I

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauung, landwirtschaftliche Nutzung, Gewässer
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte:	Gewässer
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Landstraße, Gewässer
-----------------------	----------------------

Beurteilung:


Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	TLF 4000, Hilfeleistungssatz, RW, MZB
------------	---------------------------------------

Besonderheiten:

Planquadrat: **C 12** - Koordinaten: 32N 334000 bis 335000 - 5668000 bis 5669000

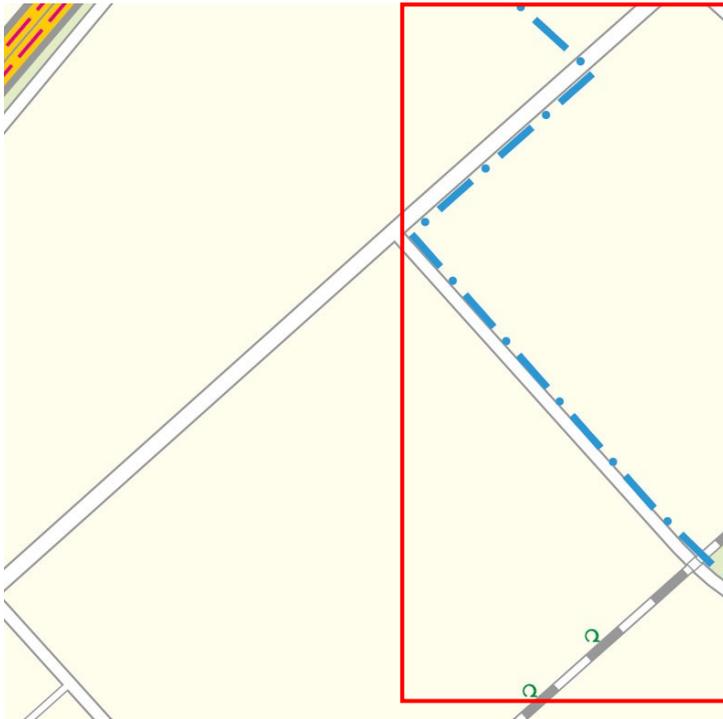

Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung

Bebauung: keine

Besondere Objekte: Bahnanlage

Verkehrsinfrastruktur: Bahnanlage

Leitungsnetz: keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bahnanlage

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: keine Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, AB – Wasserförderung

Besonderheiten: keine Löschwasserversorgung

Planquadrat: **C 11** - Koordinaten: 32N 334000 bis 335000 - 5669000 bis 5670000

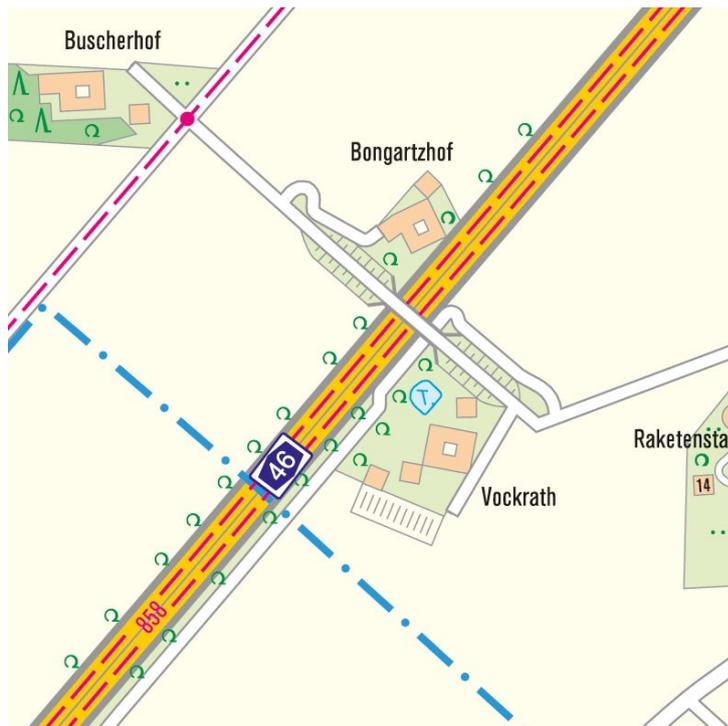

Einstufung:

Brand: B III

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauung, landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe (offene Bauweise)
Besondere Objekte:	landwirtschaftliche Betriebe, Museum
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesautobahn, Wirtschaftswege, Brückenbauwerk
Leitungsnetz:	keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Bundesautobahn, Gefahrguttransporte, landwirtschaftliche Betriebe, Museum
-----------------------	---


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	keine öffentliche Löschwasserversorgung, alle Objekte verfügen über einen Löschwasserteich
------------------------	--

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	mehrere TLF 4000, Hilfeleistungssatz, AB – Wasserförderung
Besonderheiten:	2 Objekte mit Planunterlagen, keine öffentliche Löschwasserversorgung, alle Objekte verfügen über einen Löschwasserteich

Planquadrat: **C 10** - Koordinaten: 32N 334000 bis 335000 - 5670000 bis 5671000

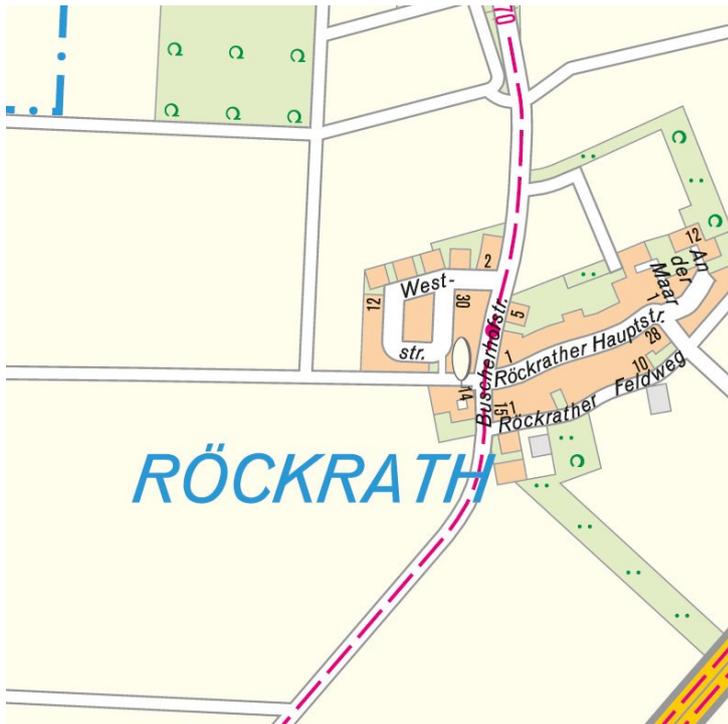

Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH III

ABC / CBRN: ABC III

Grundstruktur:

Flächennutzung: Wohnbebauung, landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung: Gebäude geringer Höhe, (geschlossene / offene Bauweise)
Besondere Objekte: landwirtschaftliche Betriebe
Verkehrsinfrastruktur: Innerörtliche Straßen, Wirtschaftwege, Bundesautobahn
Leitungsnetz: keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundesautobahn

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung (Hydrantennetz)

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000, geländefähige Fahrzeuge

Besonderheiten:

Planquadrat: **C 9** - Koordinaten: 32N 334000 bis 335000 - 5671000 bis 5672000

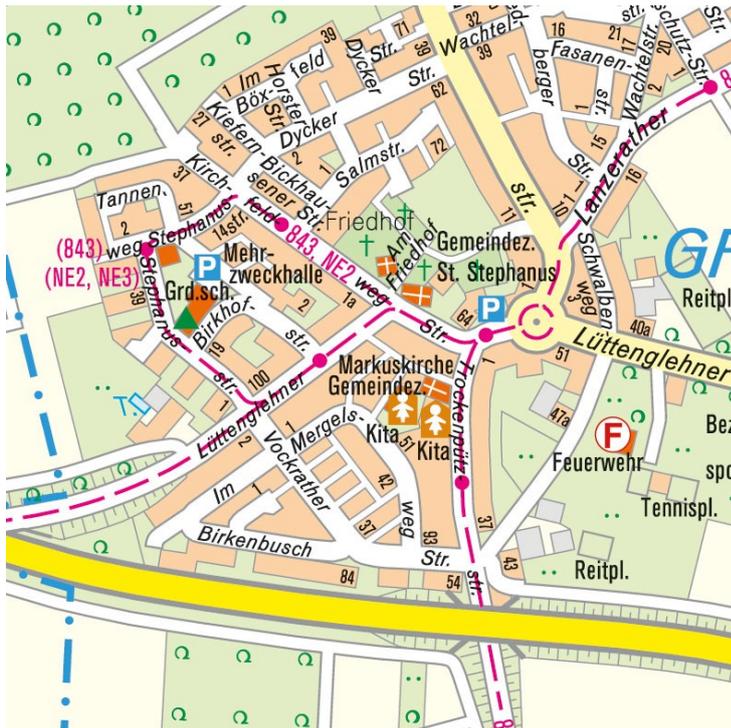

Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbauungen (geschlossene / offene Bauweise), landwirtschaftliche Nutzung, Baumschule
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe,
Besondere Objekte:	Schule (ca. 140 Schüler), 2 Kitas (ca. 110 Kinder), Standort freiwillige Feuerwehr LZ 18, Sirenenstandort, Versammlungsstätte (Mehrzweckhalle)
Verkehrsinfrastruktur:	Bundesstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bundesstraße

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: öffentliche Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000,

Besonderheiten: 2 Objekte mit Planunterlagen

Planquadrat: **C 8** - Koordinaten: 32N 334000 bis 335000 - 5672000 bis 5673000

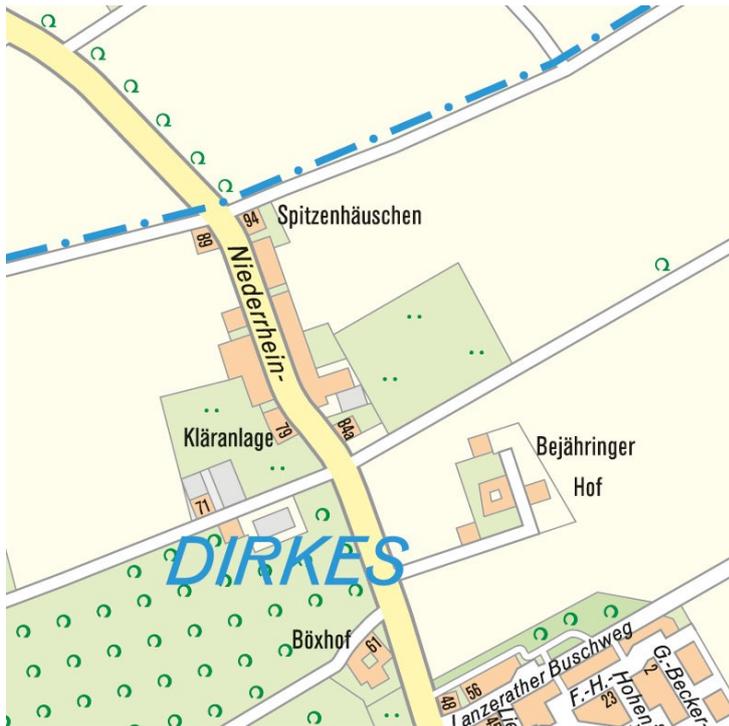

Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung:	Wohnbebauungen (geschlossene / offene Bauweise), landwirtschaftliche Nutzung, Baumschule
Bebauung:	Gebäude geringer Höhe, Gebäude nicht geringer Höhe,
Besondere Objekte:	zwei Vierkanthöfe, Kläranlage,
Verkehrsinfrastruktur:	Landstraße, Innerörtliche Straßen, Wirtschaftswege
Leitungsnetz:	keine Leitungstrassen

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte:	Landstraße
-----------------------	------------


Beurteilung:

Löschwasserversorgung:	öffentliche Löschwasserversorgung
------------------------	-----------------------------------

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge:	DLK, Hilfeleistungssatz, RW, TLF 4000,
Besonderheiten:	AB – Wasserförderung, DLK, Hilfeleistungssatz, TLF 4000

Planquadrat: **C 7** - Koordinaten: 32N 334000 bis 335000 - 5673000 bis 5674000

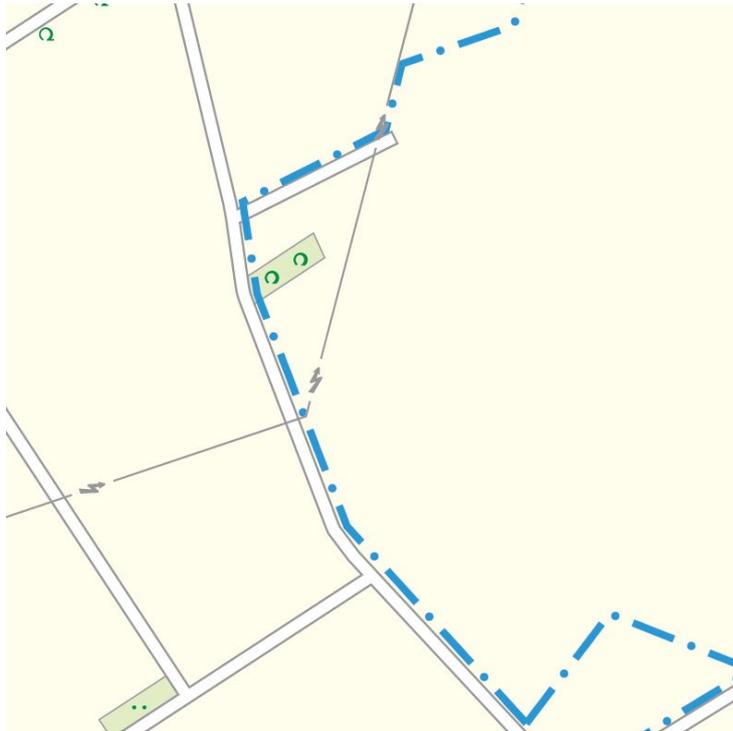

Einstufung:

Brand: B I

Technische Hilfe: TH I

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung: keine
Besondere Objekte: Hochspannungsleitung
Verkehrsinfrastruktur: Wirtschaftswege
Leitungsnetz: Hochspannungsleitung 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Hochspannungsleitung 380 kV

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: keine Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, AB – Wasserförderung

Besonderheiten: keine Löschwasserversorgung

Planquadrat: **C 6** - Koordinaten: 32N 334000 bis 335000 - 5674000 bis 5675000

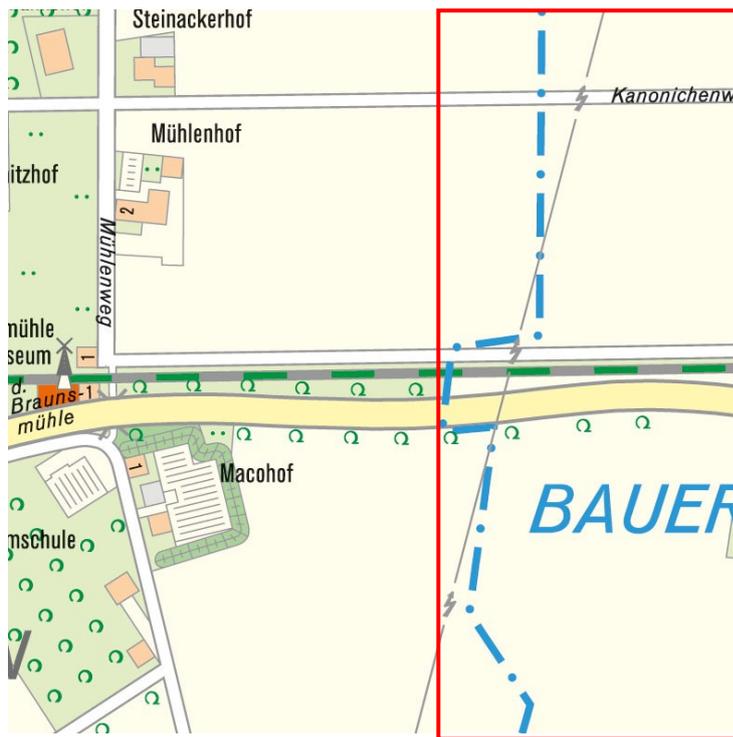

Einstufung:

Brand: B II

Technische Hilfe: TH II

ABC / CBRN: ABC II

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung

Bebauung: keine

Besondere Objekte: Bahnanlage, Landstraße, Hochspannungsleitung

Verkehrsinfrastruktur: Landstraße, Wirtschaftswege

Leitungsnetz: Hochspannungsleitung 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Bahnanlage, Landstraße, Hochspannungsleitung 380 kV

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: keine Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, AB – Wasserförderung

Besonderheiten: keine Löschwasserversorgung

Planquadrat: **C 5** - Koordinaten: 32N 334000 bis 335000 - 5675000 bis 5676000

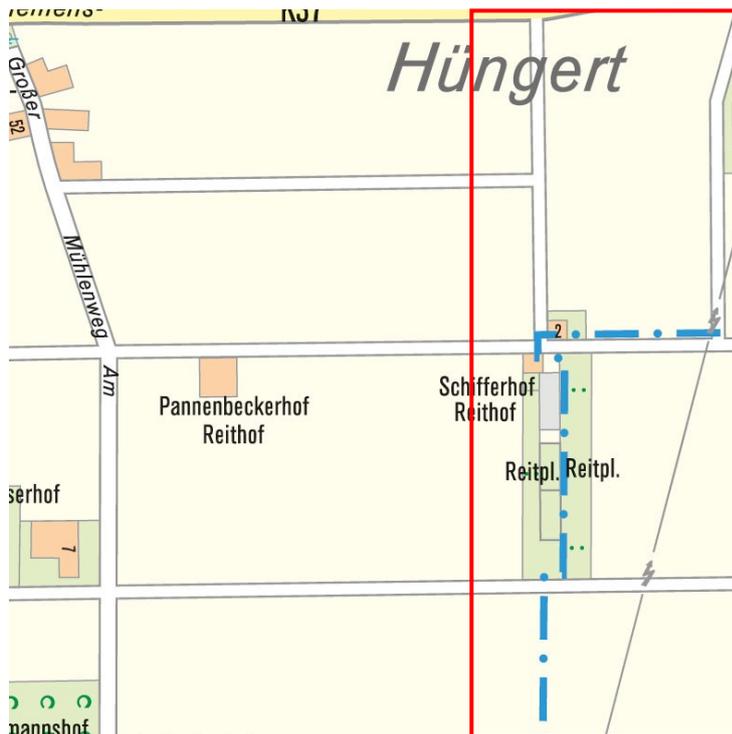

Einstufung:

Brand: B I

Technische Hilfe: TH I

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung
Bebauung: keine
Besondere Objekte: Hochspannungsleitung
Verkehrsinfrastruktur: Wirtschaftswege
Leitungsnetz: Hochspannungsleitung 380 kV

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Hochspannungsleitung 380 kV

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: unklare Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, AB – Wasserförderung

Besonderheiten: unklare Löschwasserversorgung

Planquadrat: **B 11** - Koordinaten: 32N 333000 bis 334000 - 5669000 bis 5670000

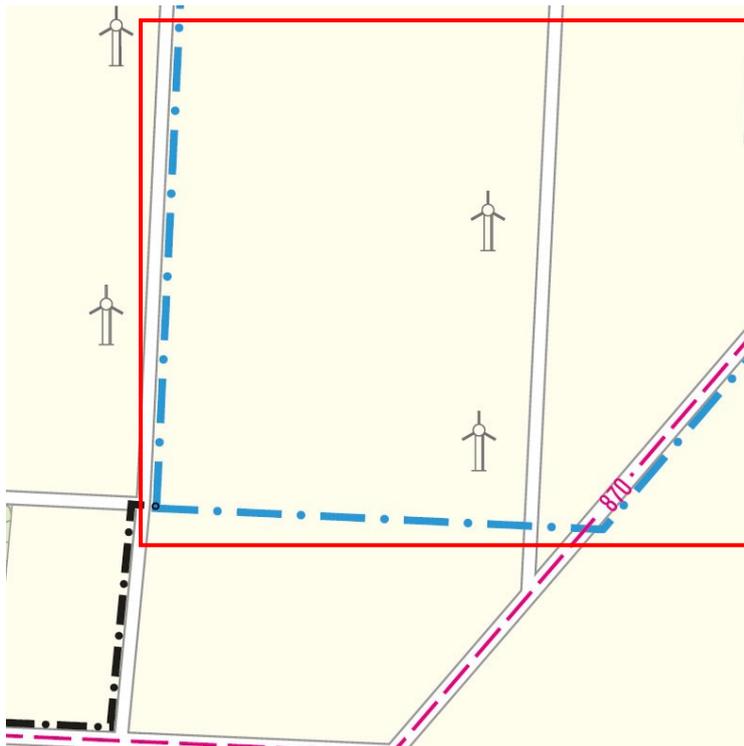

Einstufung:

Brand: B I

Technische Hilfe: TH I

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung

Bebauung: Windenergieanlagen

Besondere Objekte: Windenergieanlagen

Verkehrsinfrastruktur: Wirtschaftswege

Leitungsnetz: keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Windenergieanlagen

Beurteilung:


Löschwasserversorgung: keine Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, AB – Wasserförderung

Besonderheiten: 2 Objekte mit Planunterlagen, keine Löschwasserversorgung

Planquadrat: **B 10** - Koordinaten: 32N 333000 bis 334000 - 5670000 bis 5671000

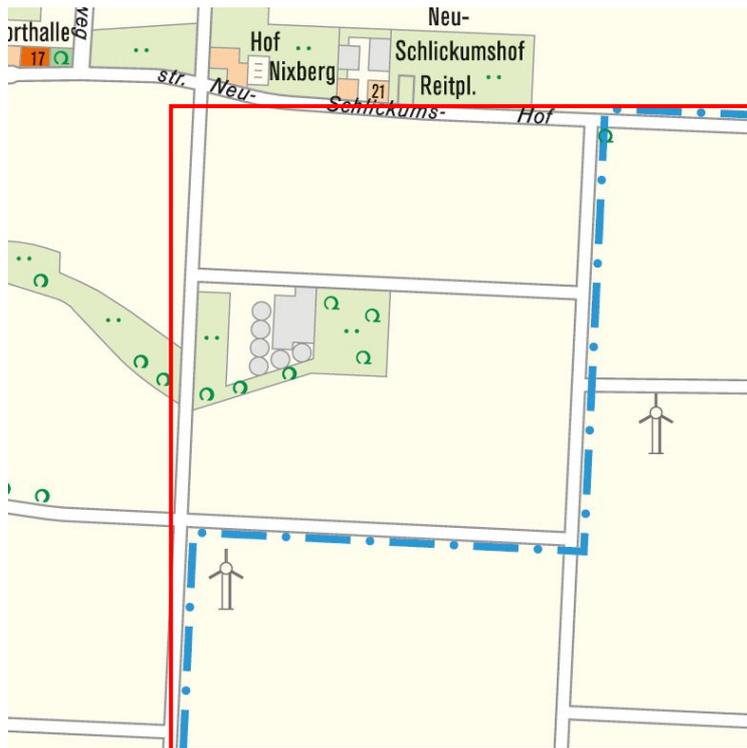

Einstufung:

Brand: B I

Technische Hilfe: TH I

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung

Bebauung: Windenergieanlagen

Besondere Objekte: Windenergieanlagen

Verkehrsinfrastruktur: Wirtschaftswege

Leitungsnetz: keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: Windenergieanlagen

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: keine Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, AB – Wasserförderung

Besonderheiten: 2 Objekte mit Planunterlagen, keine Löschwasserversorgung

Planquadrat: **B 9** - Koordinaten: 32N 333000 bis 334000 - 5671000 bis 5672000



Einstufung:

Brand: B I

Technische Hilfe: TH I

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung, Baumschule

Bebauung: keine

Besondere Objekte: keine

Verkehrsinfrastruktur: Wirtschaftswege

Leitungsnetz: keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: keine

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: keine Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, AB – Wasserförderung

Besonderheiten: keine Löschwasserversorgung

Planquadrat: **B 8** - Koordinaten: 32N 333000 bis 334000 - 5672000 bis 5673000



Einstufung:

Brand: B I

Technische Hilfe: TH I

ABC / CBRN: ABC I

Grundstruktur:

Flächennutzung: landwirtschaftliche Nutzung, Baumschule

Bebauung: keine

Besondere Objekte: keine

Verkehrsinfrastruktur: Wirtschaftswege

Leitungsnetz: keine

Gefahren:

Gefahrenschwerpunkte: keine

Beurteilung:

Löschwasserversorgung: keine Löschwasserversorgung

Besondere Anforderungen an die Feuerwehr:

Fahrzeuge: TLF 4000, Hilfeleistungssatz, AB – Wasserförderung

Besonderheiten: keine Löschwasserversorgung